

檔 號：

保存期限：

內政部營建署 函

機關地址：10556臺北市八德路2段342號

聯絡人：陳清茂

聯絡電話：02-87712690

電子郵件：cmchen@cpami.gov.tw

傳真：02-87712709

受文者：桃園縣政府

發文日期：中華民國97年10月30日

發文字號：營署建管字第0972918684號

速別：最速件

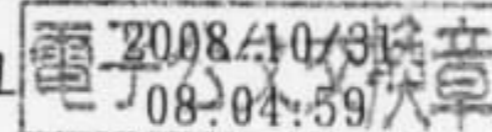
密等及解密條件或保密期限：普通

附件：如主旨（請至<http://edoc.cpami.gov.tw>下載）

主旨：檢送本署97年10月14日召開修訂「建築物無障礙設施設計規範」會議紀錄乙份，請查照。

正本：內政部建築技術審議委員會：許委員俊美、費委員宗澄、曾委員思瑜、楊委員逸詠、陳委員淑玲、本署無障礙生活環境業務督導小組：江委員俊明、蔡委員再相、李委員殿華、劉委員金鐘、王委員武烈、經濟部、教育部、內政部兒童局、內政部社會司、內政部建築研究所、臺北市政府、高雄市政府、臺北縣政府、基隆市政府、桃園縣政府、金門縣政府、臺中市政府、彰化縣政府、高雄縣政府、中華民國建築師公會全國聯合會、本署建築管理組鄭組長元良、本署建築管理組謝副組長偉松、本署建築管理組一科樂科長中丕、本署建築管理組三科楊科長哲維、本署建築管理組陳幫工程司清茂、本署建築管理組

副本：財團法人台灣建築中心、本署建築管理組



2040

97.10.31

097/10/31 08:34 工務處



0970364752 無附件

第 1 頁 共 1 頁



0972918684

裝

訂

線

六、主席致詞及綜合討論：(略)。

七、結論：


(一) 建築物無障礙設施設計規範修正條文對照表草案文字及圖說於

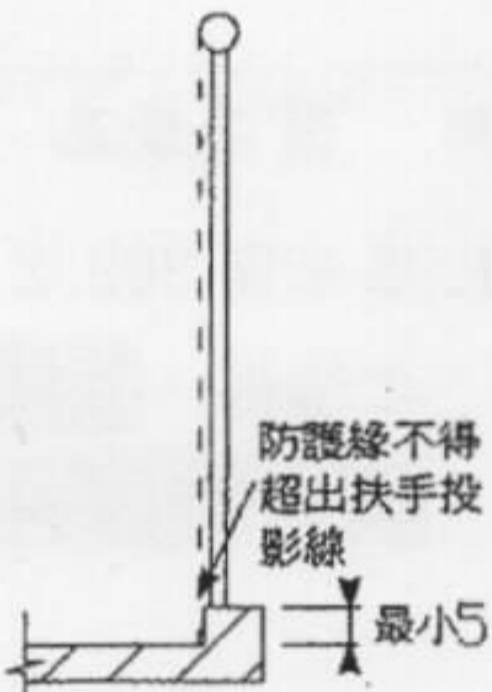
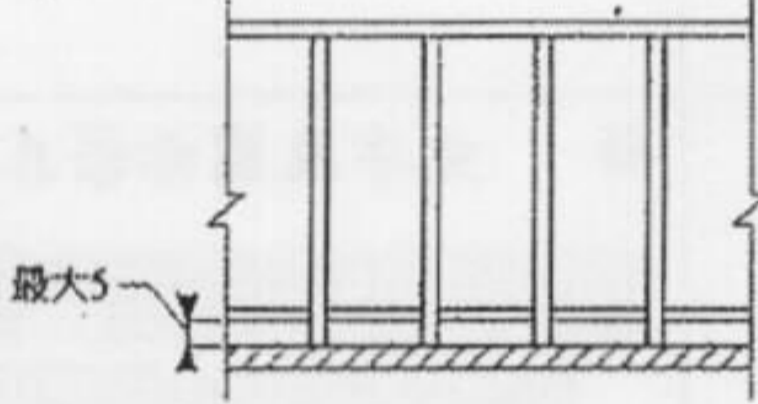
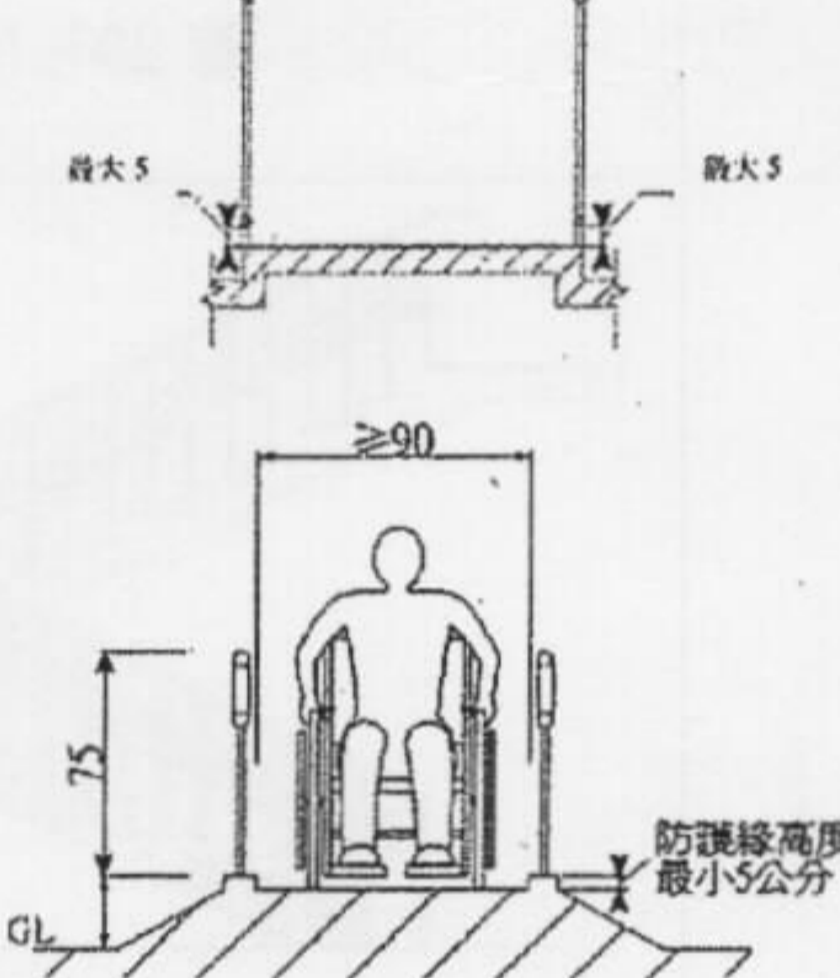
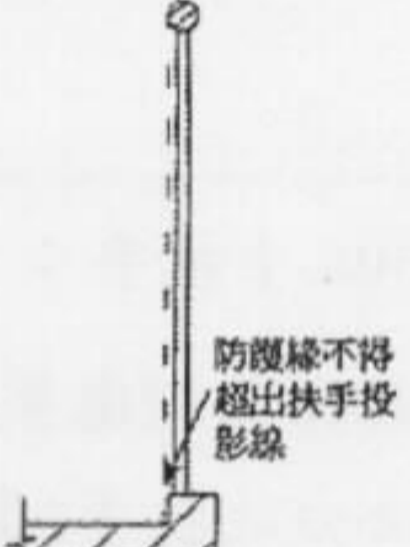
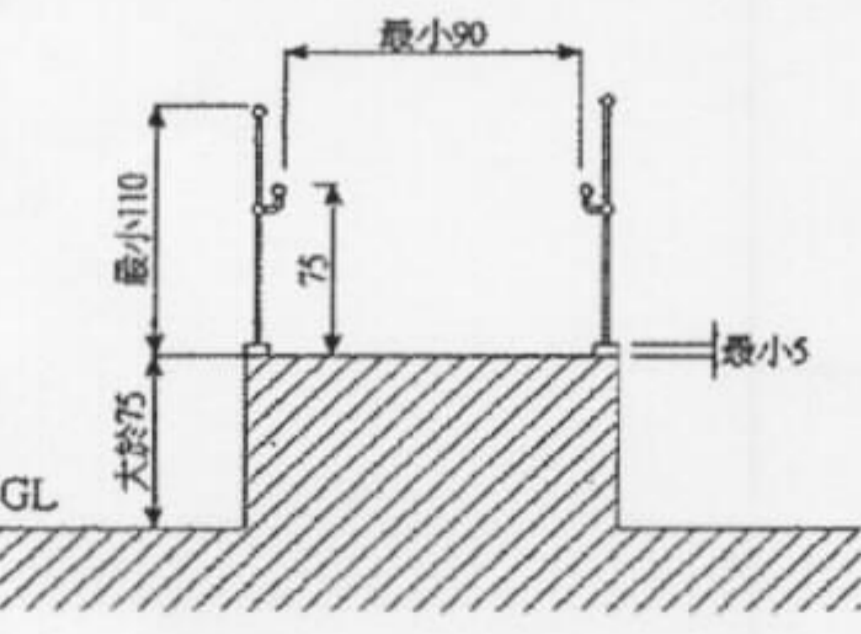
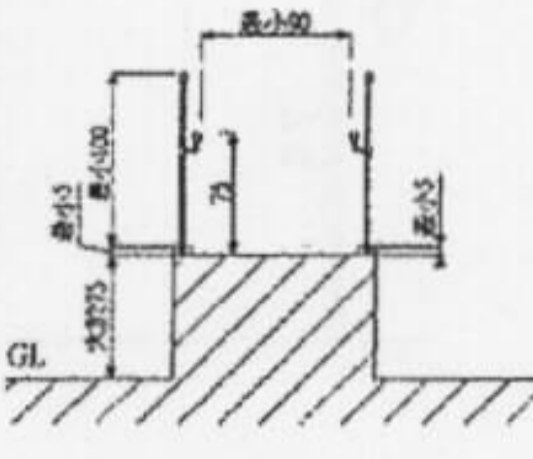
本會議決議再修正部分，詳如后附件。

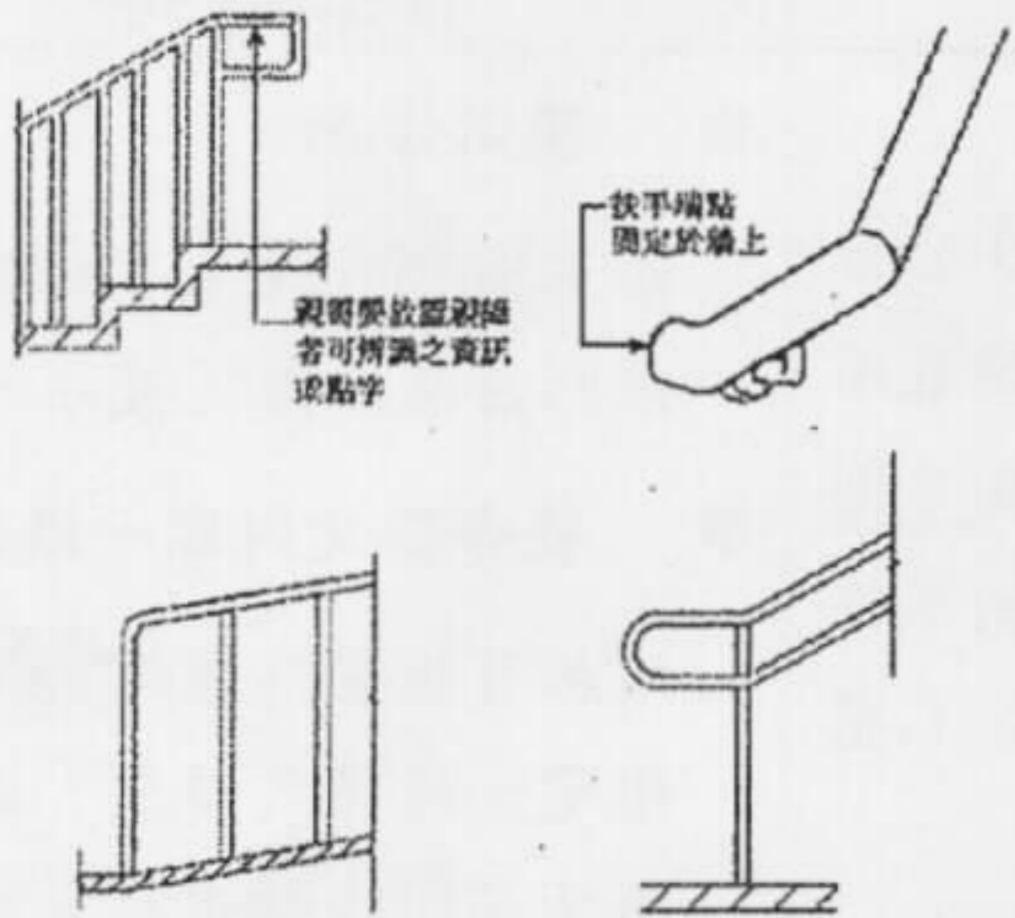
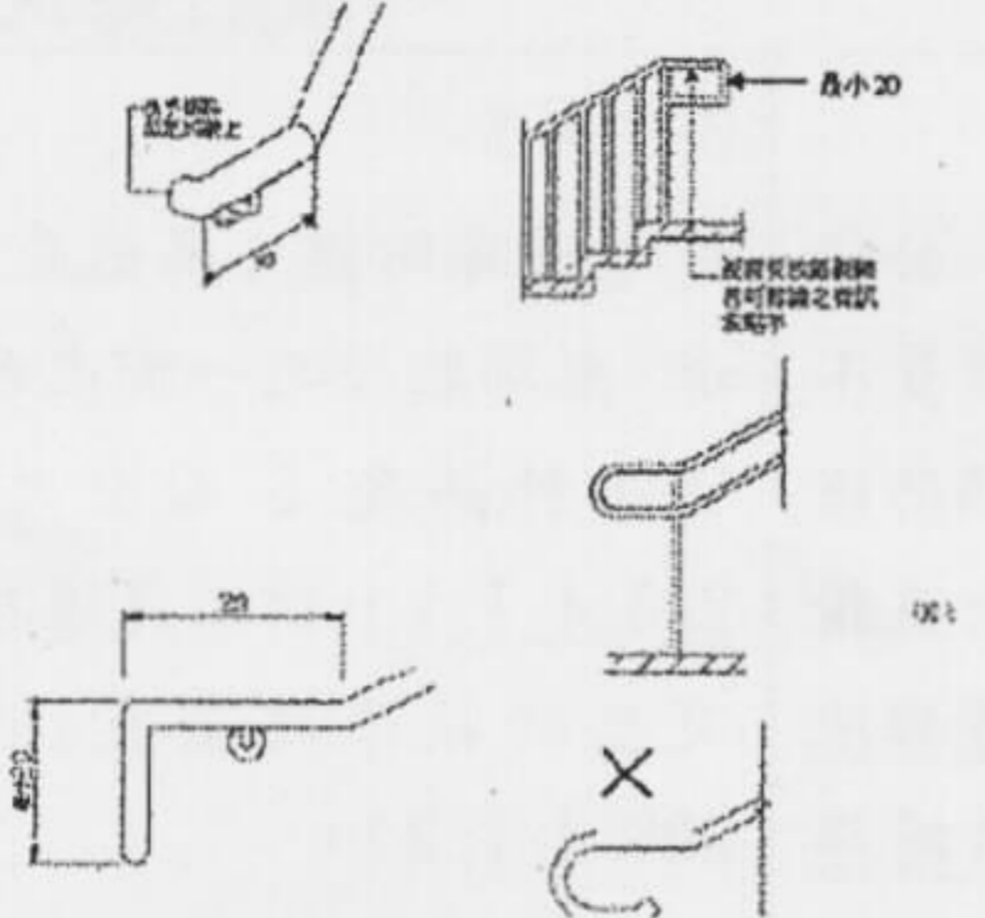
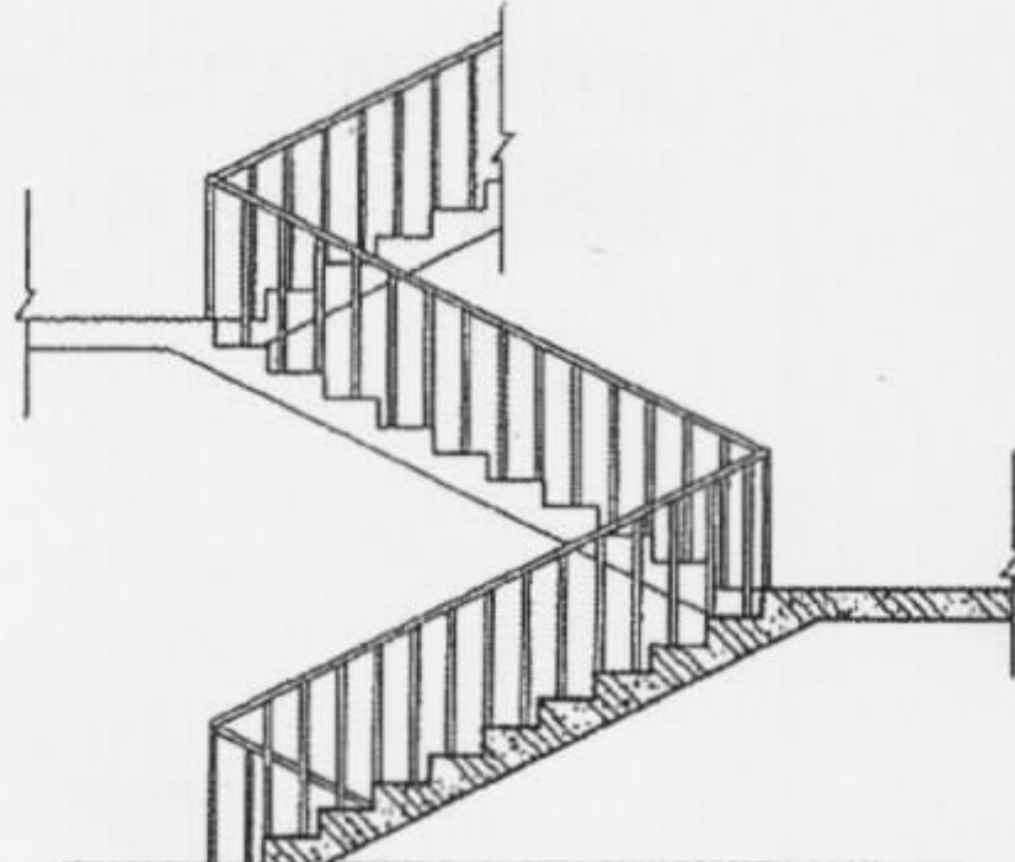
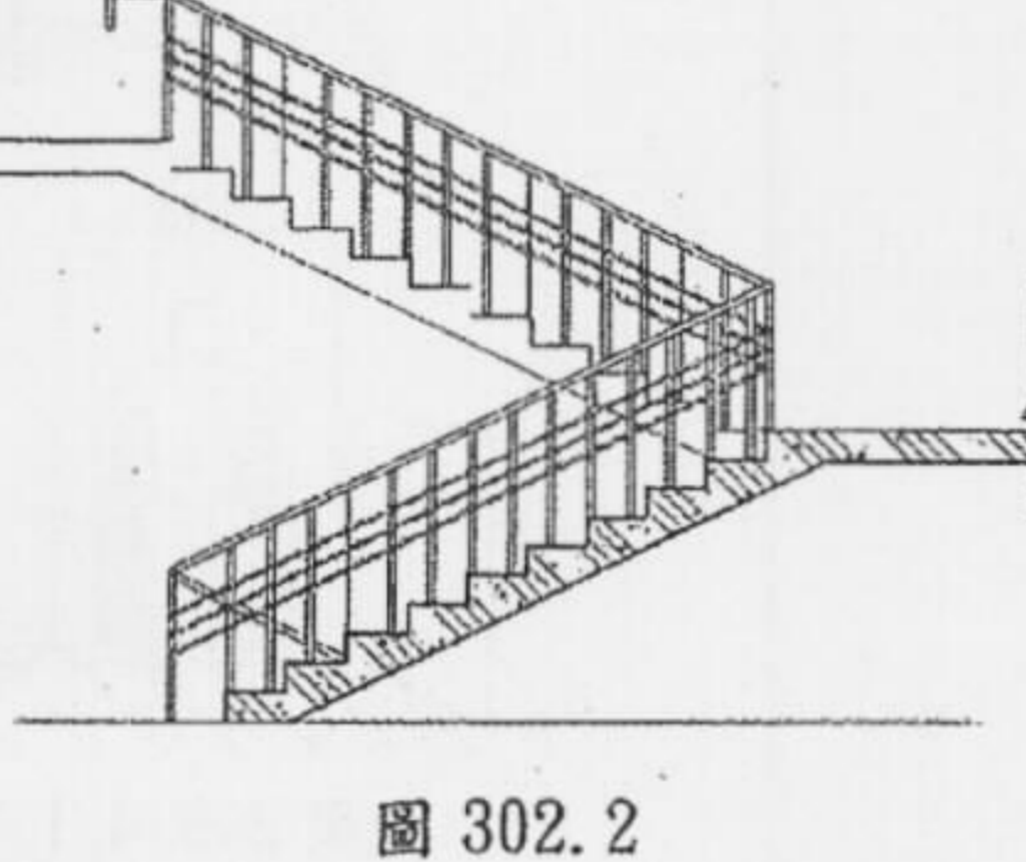
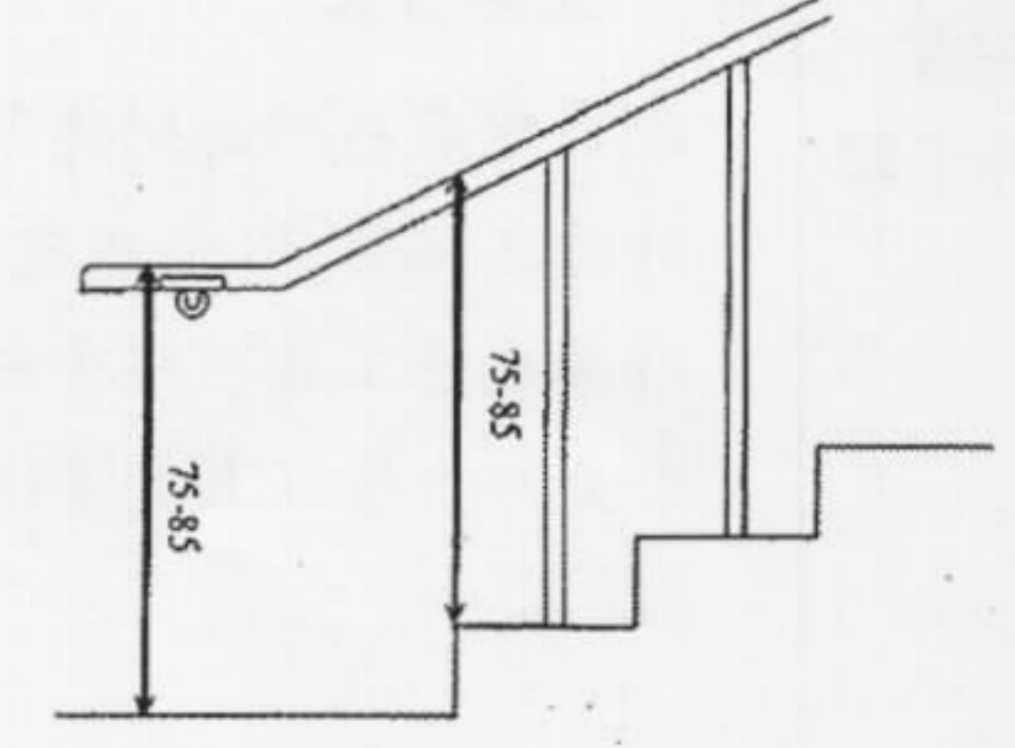
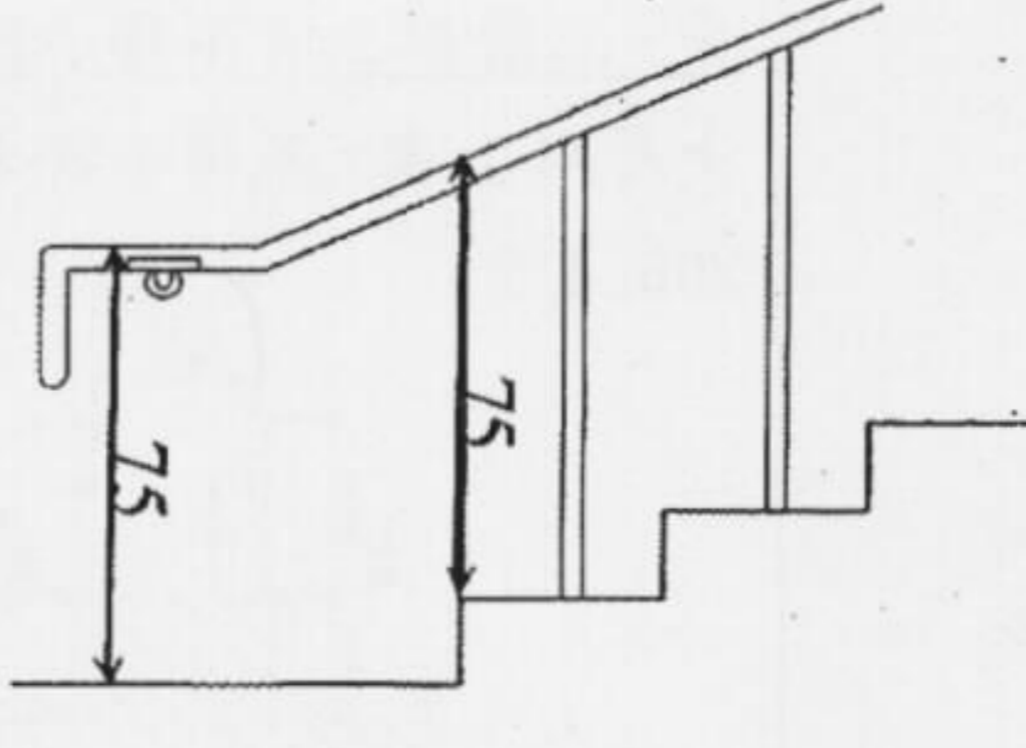
(二) 本案請作業單位依會議決議修正後，依程序辦理訂頒事宜。

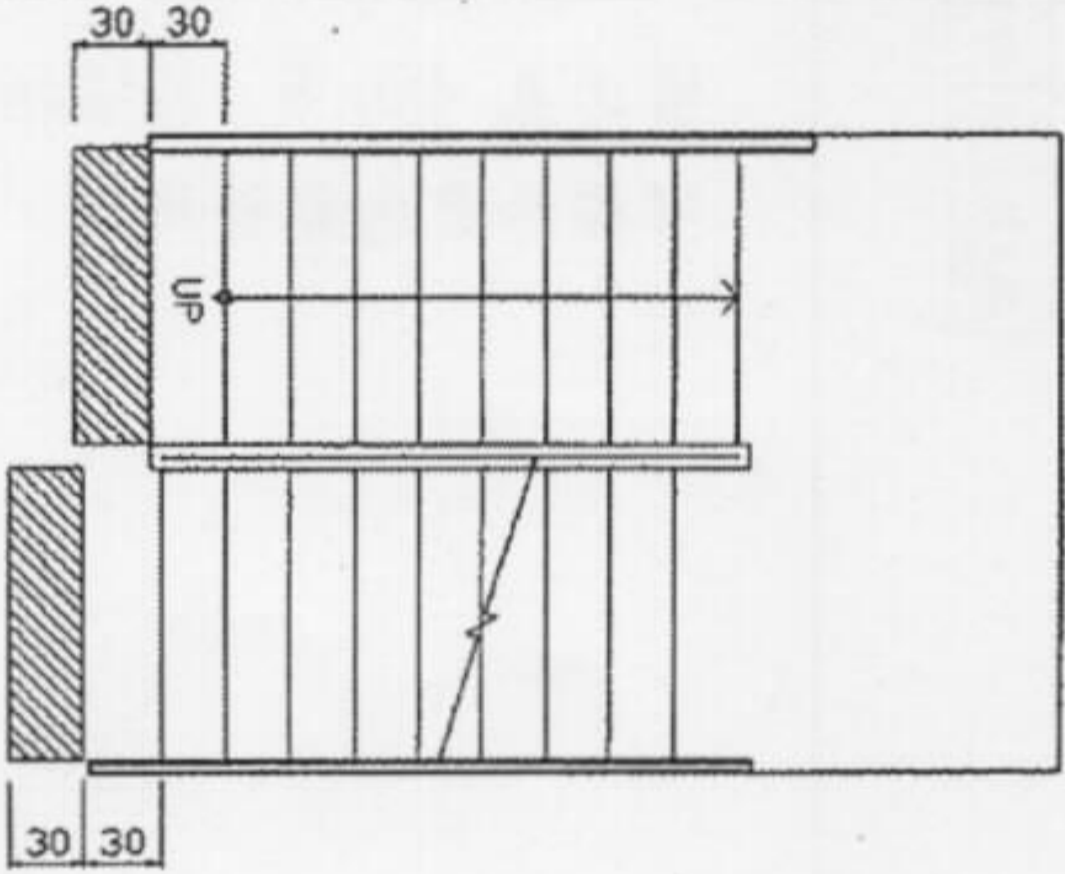
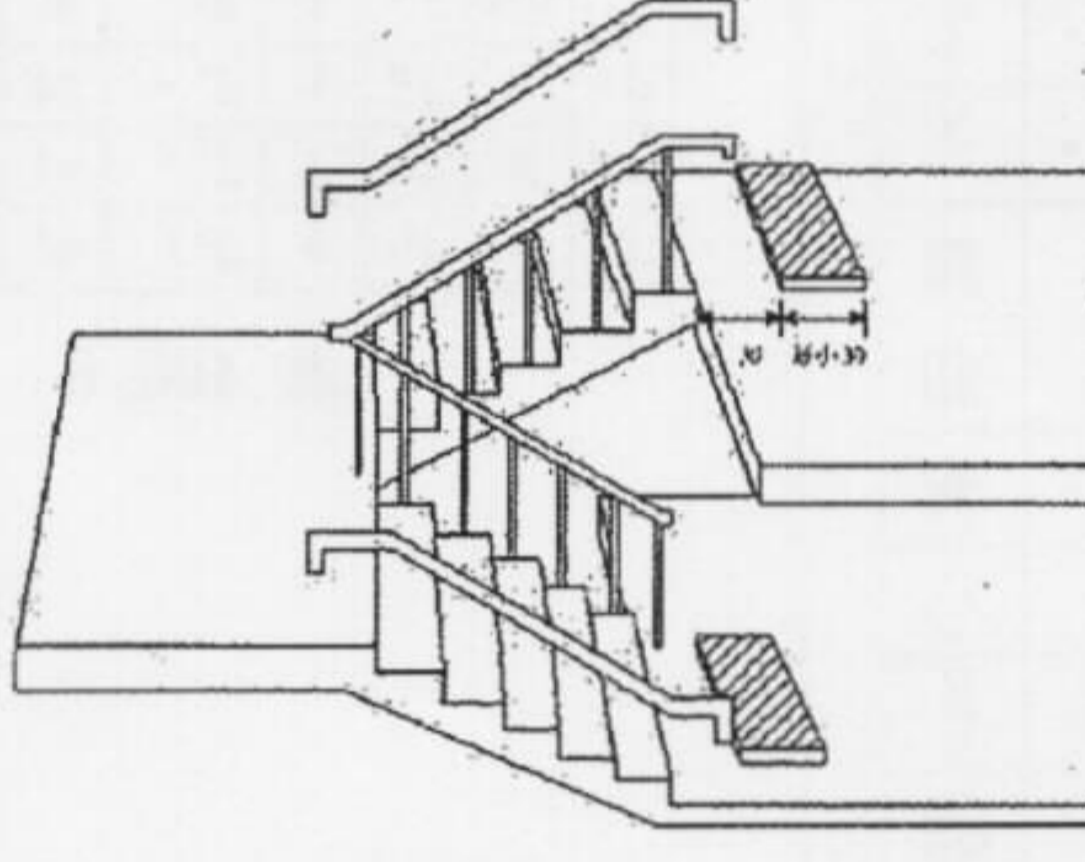
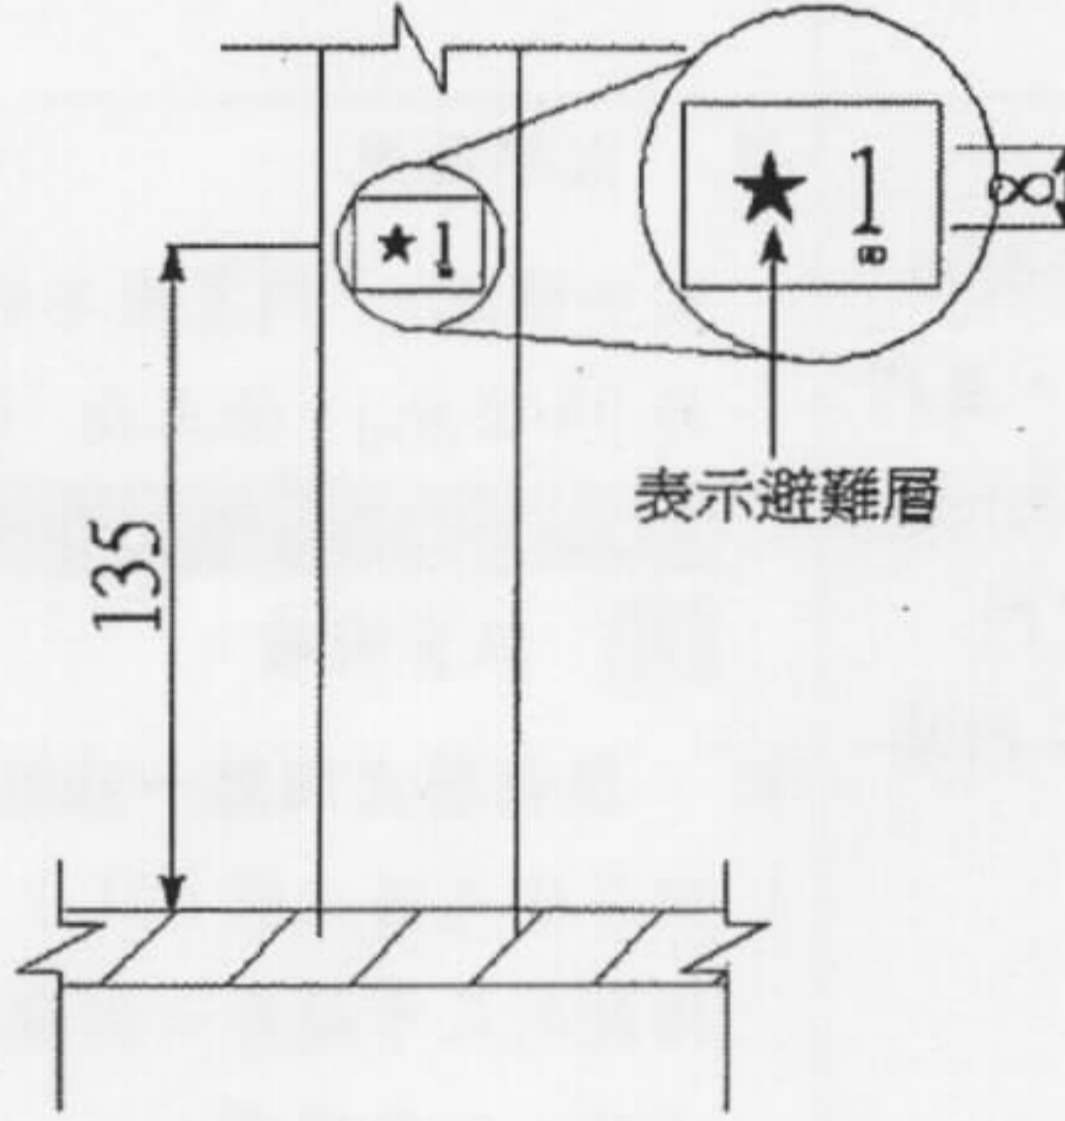
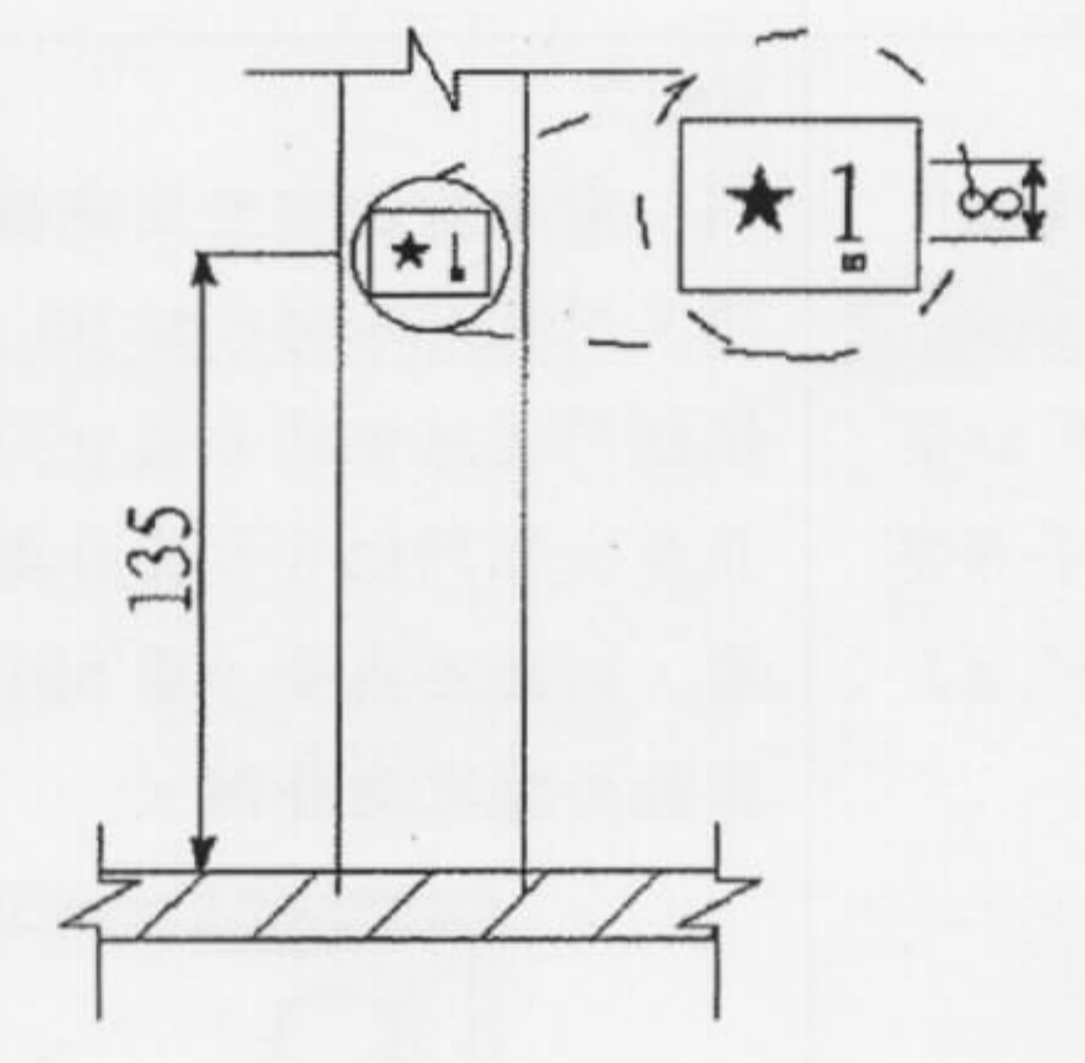
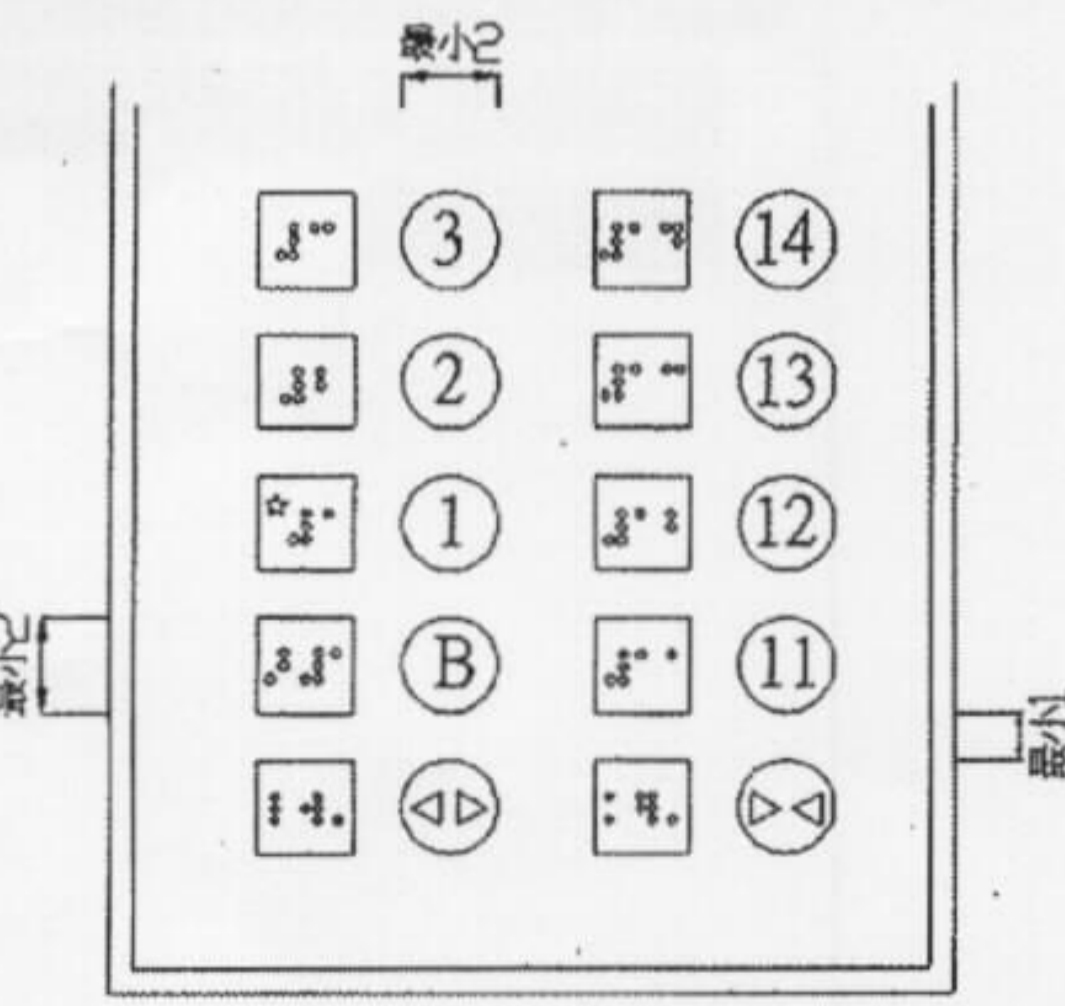
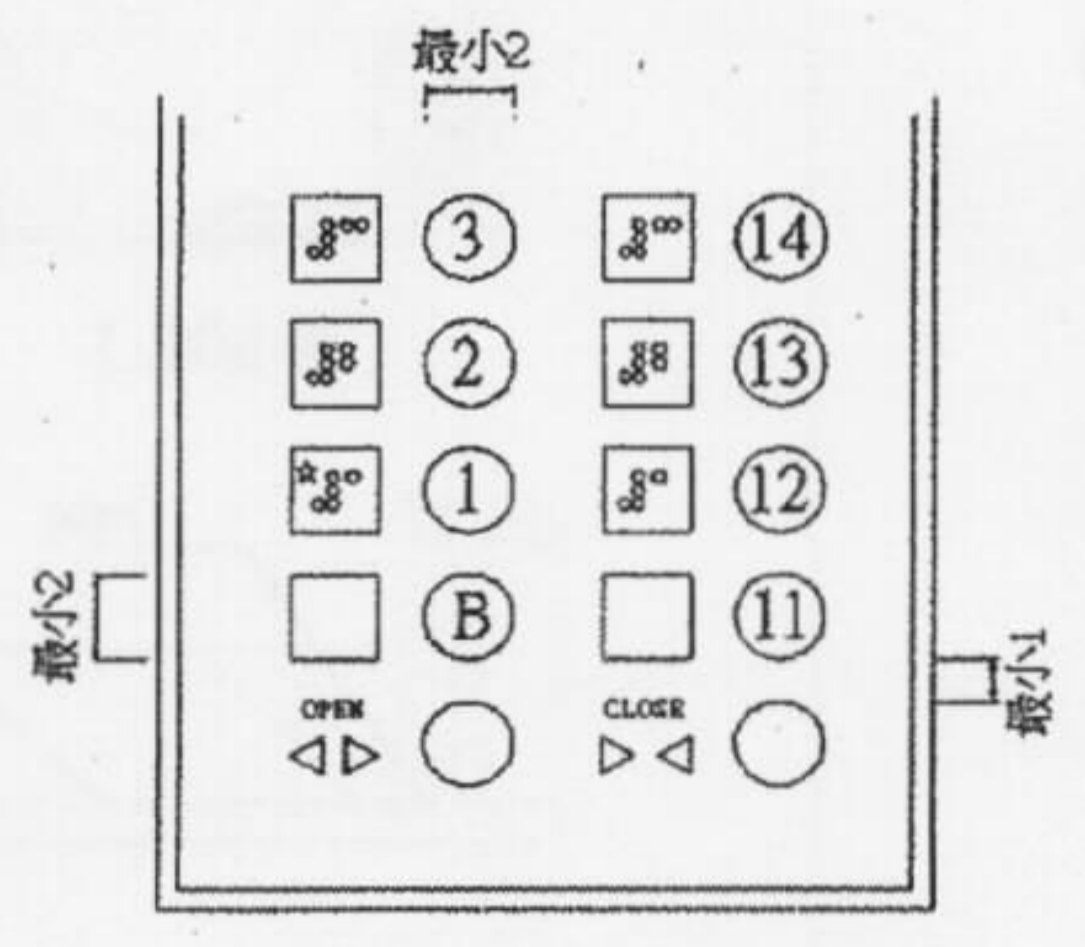
八、散會。(下午十七時)

建築物無障礙設施設計規範修正條文對照表草案

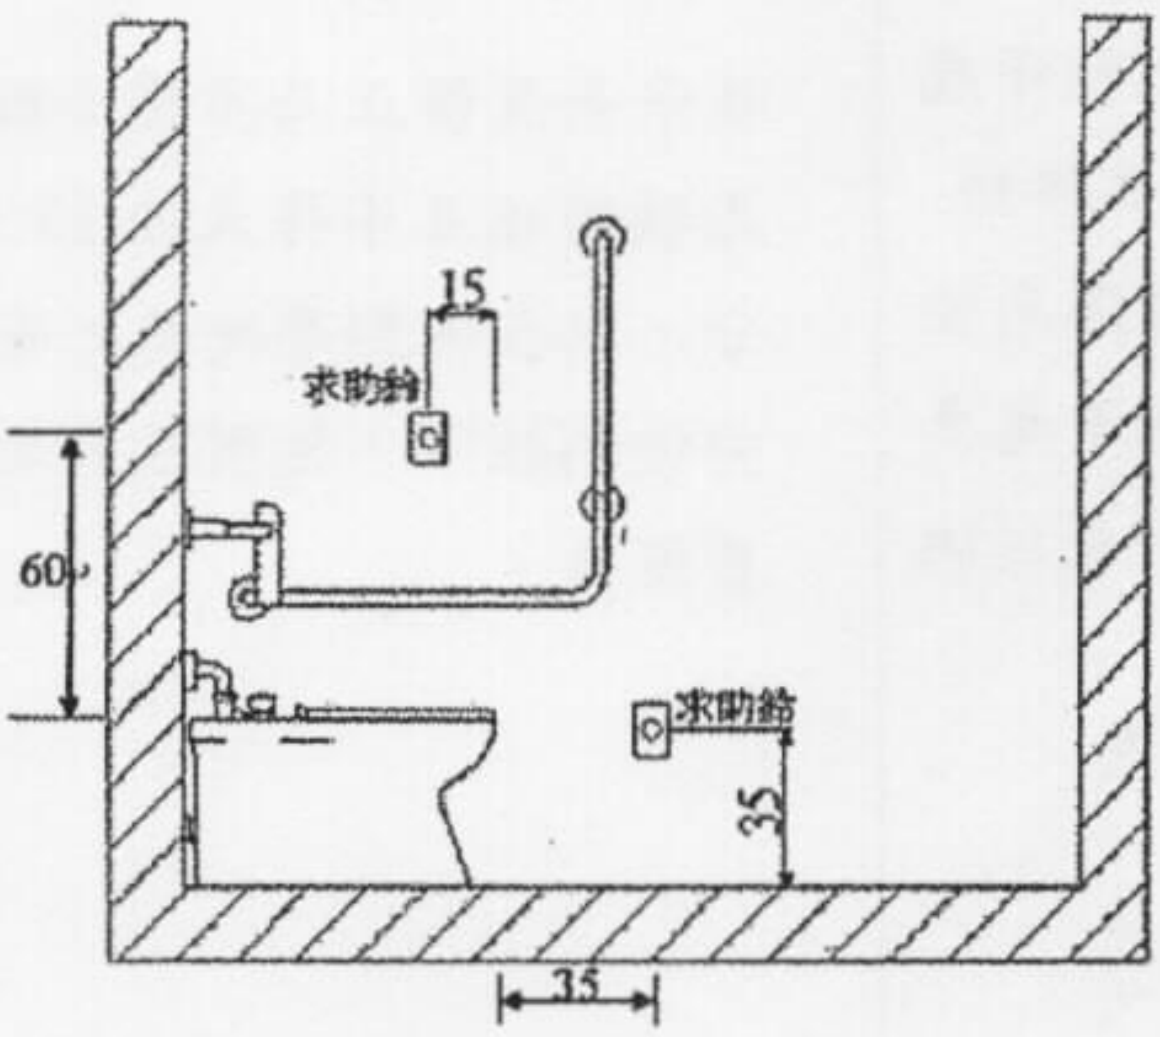
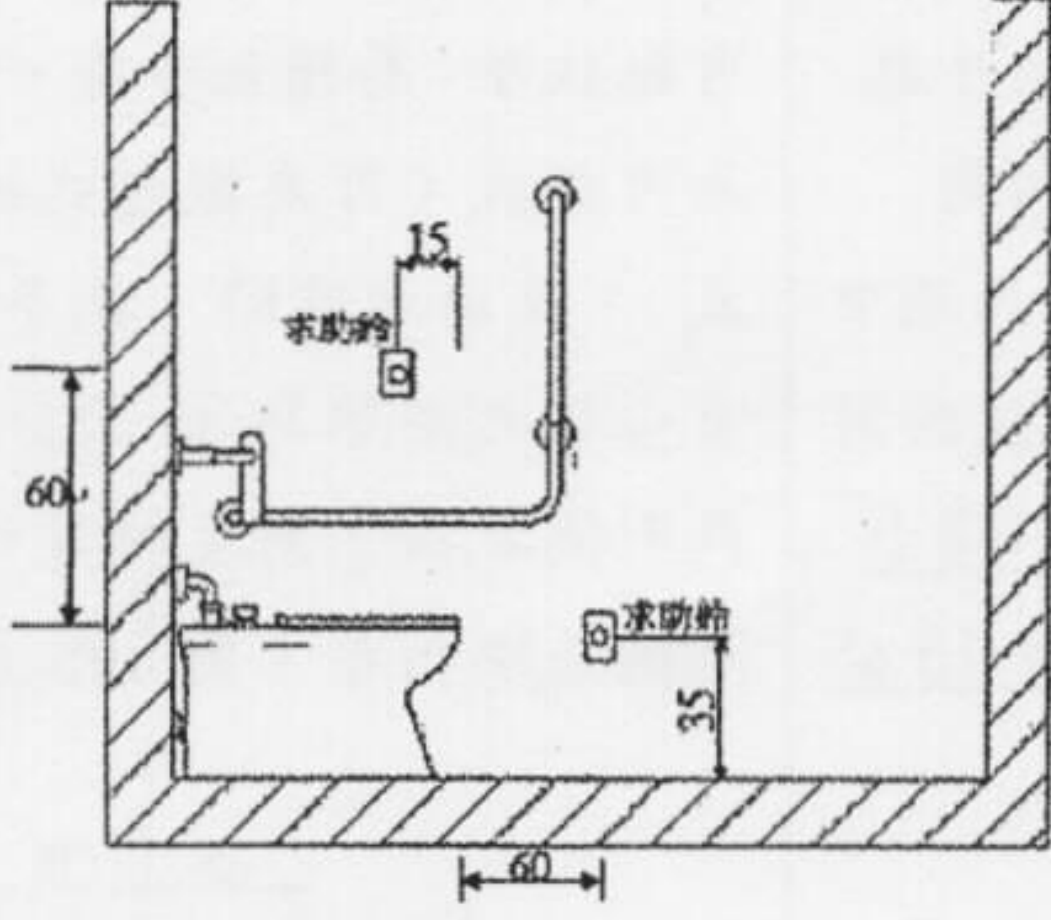
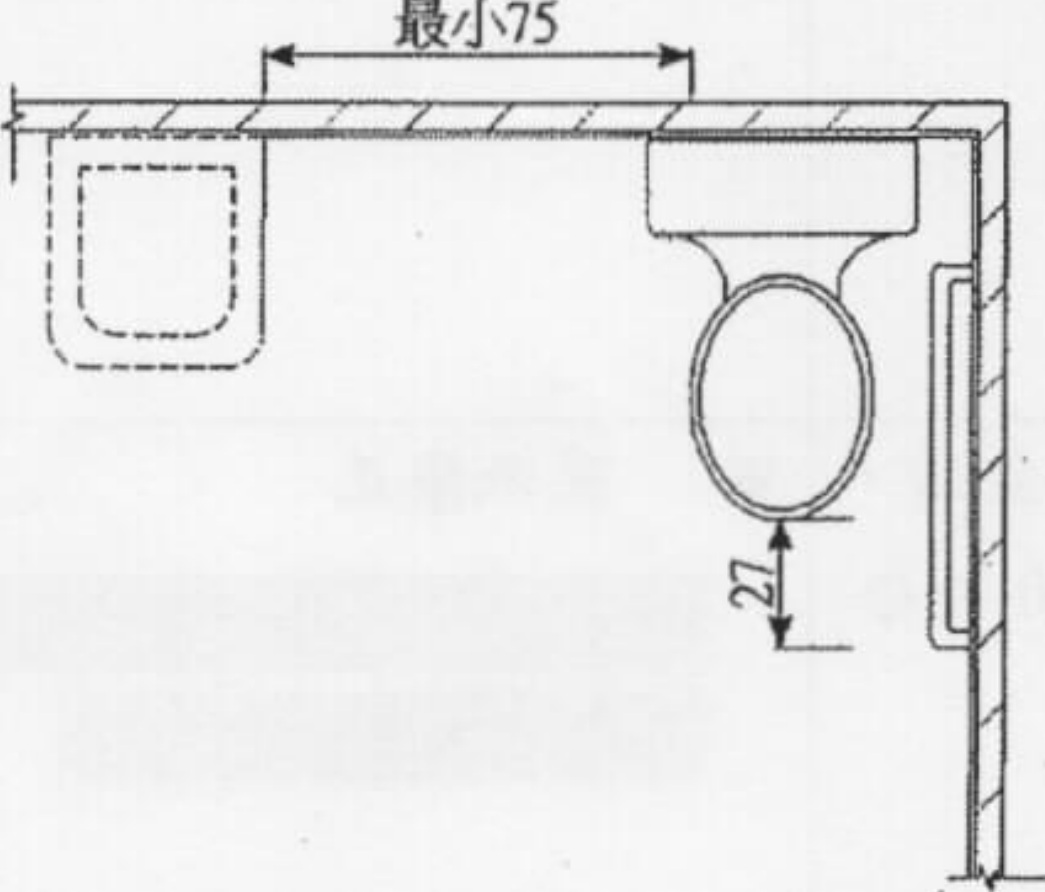
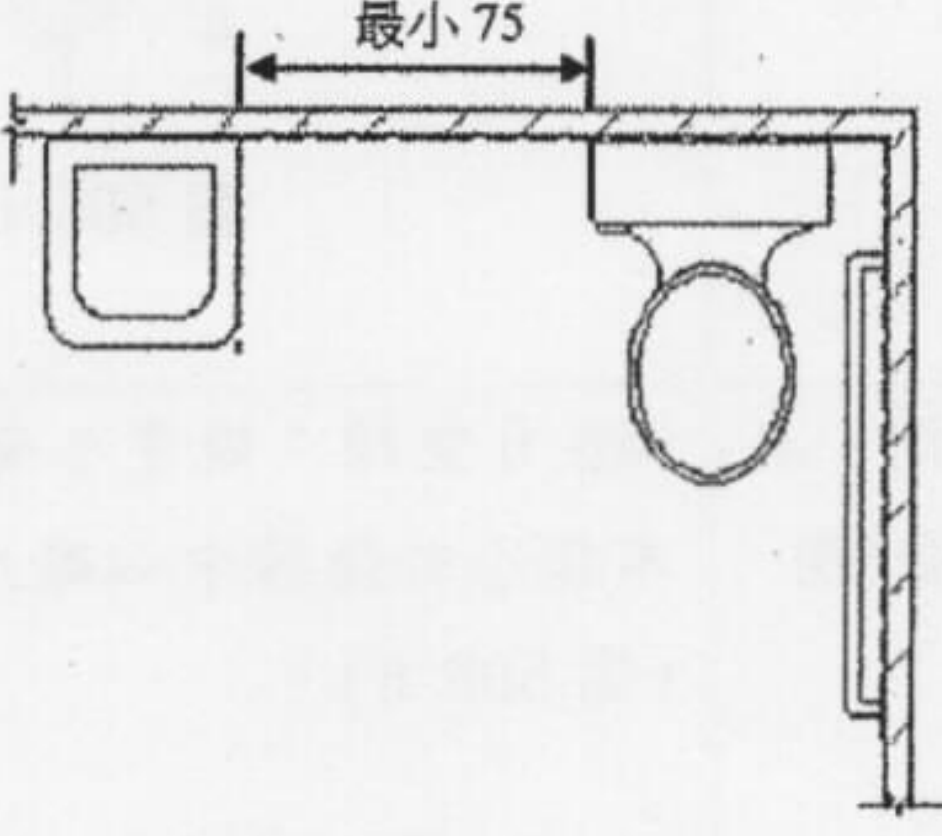
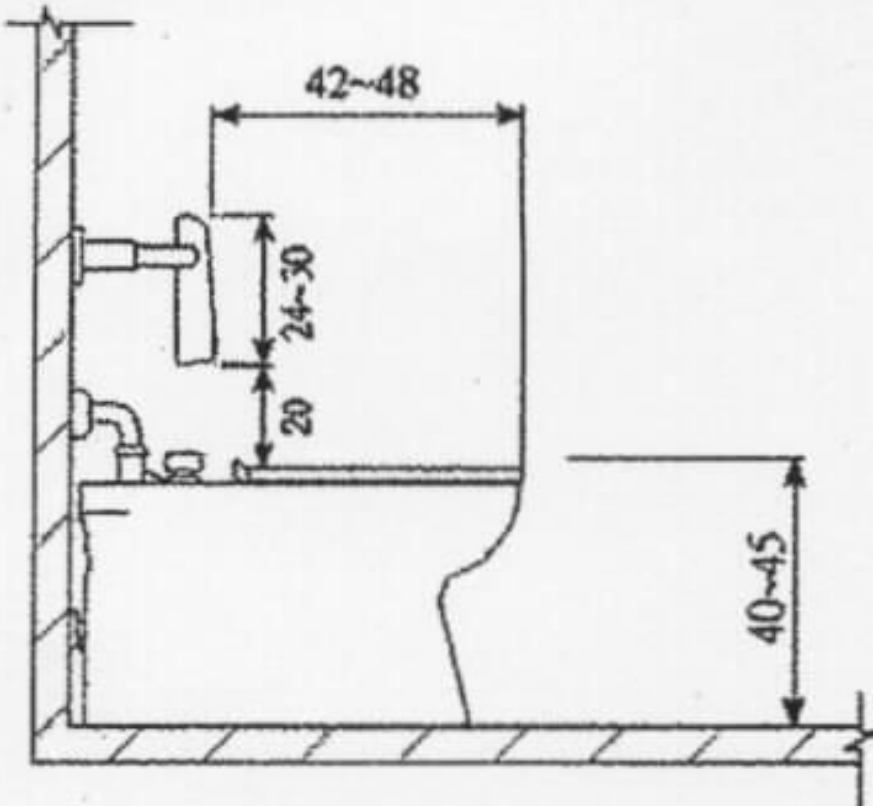
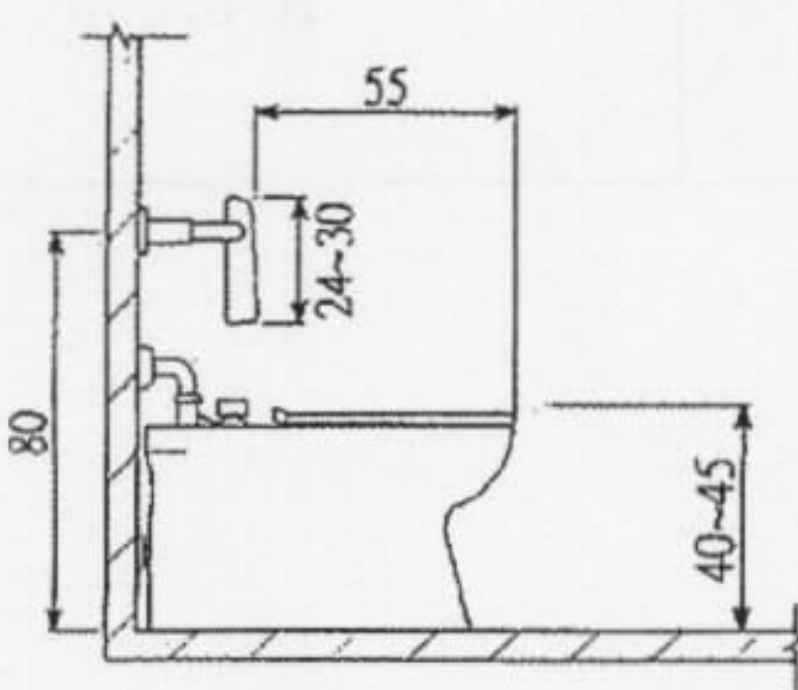
( 表示 97 年 10 月 14 日會議決議修訂事項)

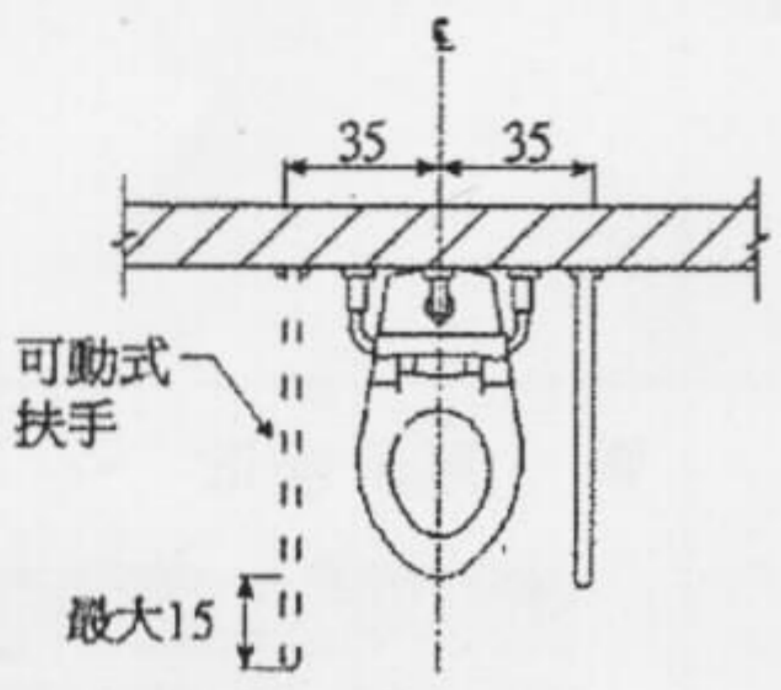
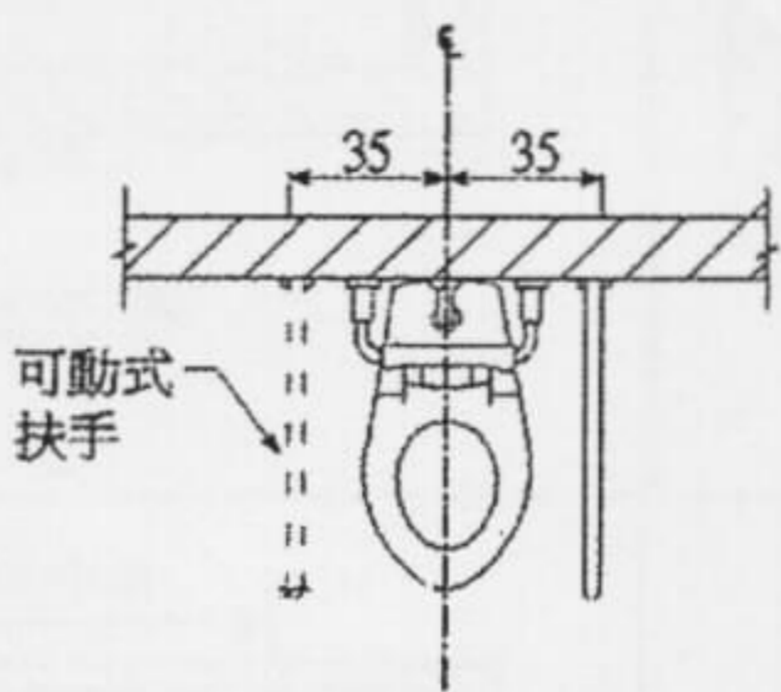
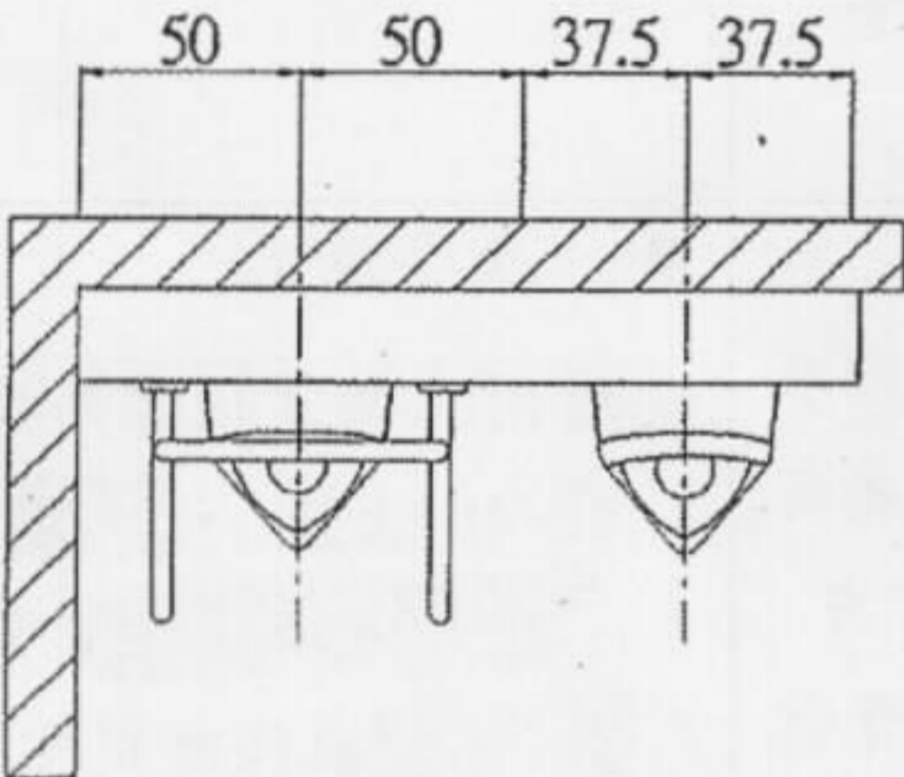
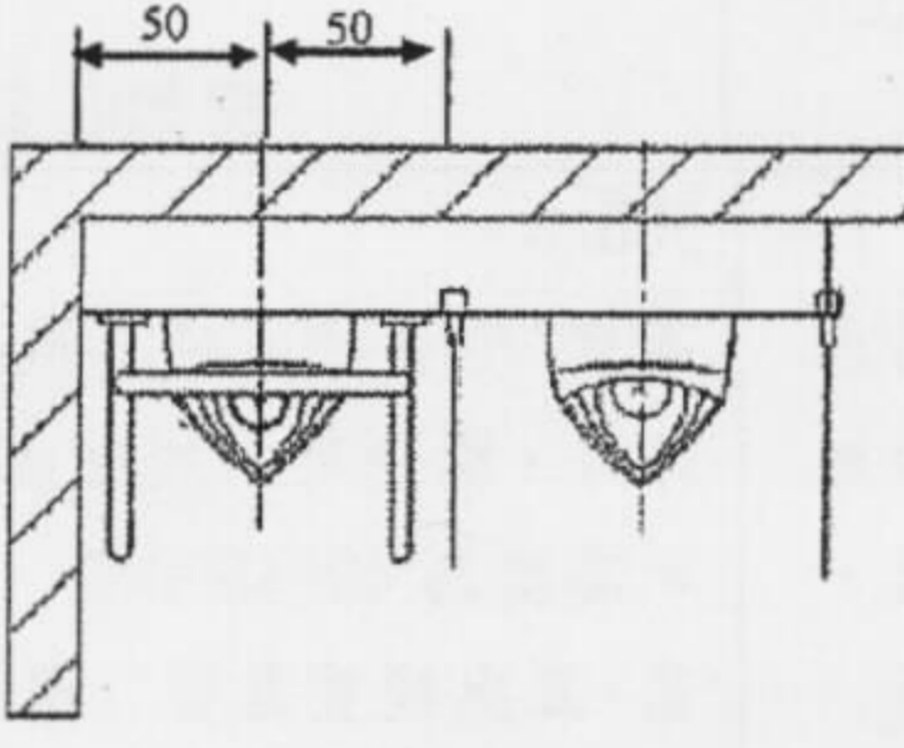
| 修正條文 | 現行條文 | 修正說明 |
|---|---|--|
| <p>206.4.1 坡道邊緣防護：高低差大於 20 公分者，未鄰牆壁之一側或兩側應設置不得小於高度 5 公分之防護緣，該防護緣在坡道側不得突出於扶手之垂直投影線外（圖 206.4.1.1）；或設置與地面淨距離不得大於 5 公分之防護桿（板）（圖 206.4.1.2）。</p>  <p>圖 206.4.1.1</p>  <p>圖 206.4.1.2</p> | <p>206.4.1 坡道邊緣防護：高低差大於 20 公分者，未鄰牆壁之一側或兩側應設置不得小於高度 5 公分之防護緣（圖 206.4.1.1），該防護緣在坡道側不得突出於扶手之垂直投影線外（圖 206.4.1.2）。</p>  <p>圖 206.4.1.1</p>  <p>圖 206.4.1.2</p> | <ul style="list-style-type: none"> ■ 圖示修正 修正圖 206.4.1.1，增列標示防護緣高度「最小 5」。 ■ 整合圖文內容一致性 1. 增加可設置防護桿（板）之規定，故條文增列「或設置與地面淨距離不得大於 5 公分之防護桿（板）（圖 206.4.1.2）」。 2. 增列圖 206.4.1.2，防護桿（板）之設置方式。 |
| <p>206.4.2 護欄：坡道高於鄰近地面 75 公分時，未臨牆之一側或兩側應設置高度不得小於 110 公分之防護欄；十層以上者，不得小於 120 公分（圖 206.4.2）。</p>  <p>圖 206.4.2</p> | <p>206.4.2 護欄：坡道高於鄰近地面 75 公分時，未臨牆之一側或兩側應設置高度 100 公分之防護欄。如果高差在二層以下者，護欄高度不得小於 100 公分，三層以上者不得小於 110 公分，十層以上者，不得小於 120 公分（圖 206.4.2）</p>  <p>圖 206.4.2</p> | <ul style="list-style-type: none"> ■ 圖示修正 配合條文規定修正圖 206.4.2 之欄杆高度起算點。 ■ 文字修正 配合建築技術規則建築設計施工編第 38 條規定，欄杆高度修正為不得小於 110 公分；十層以上者不得小於 120 公分。 |

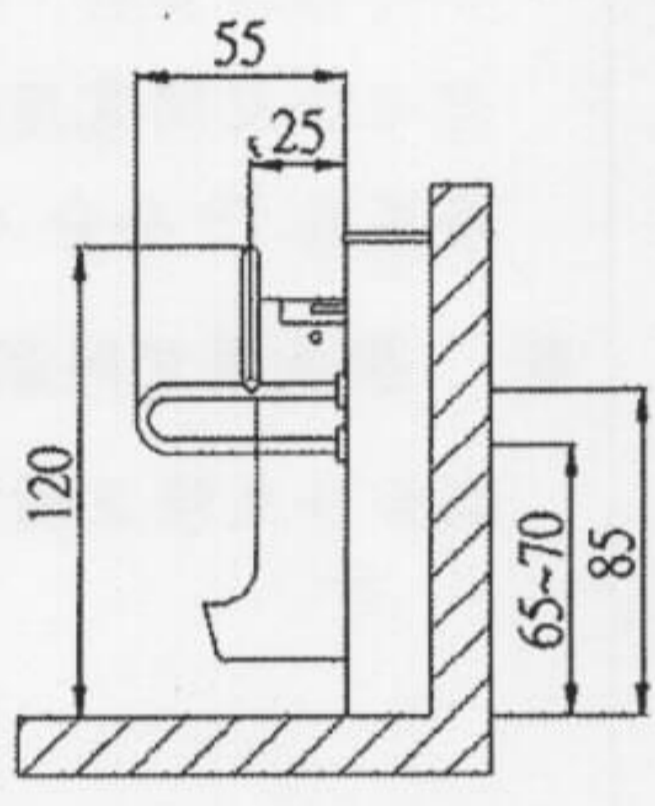
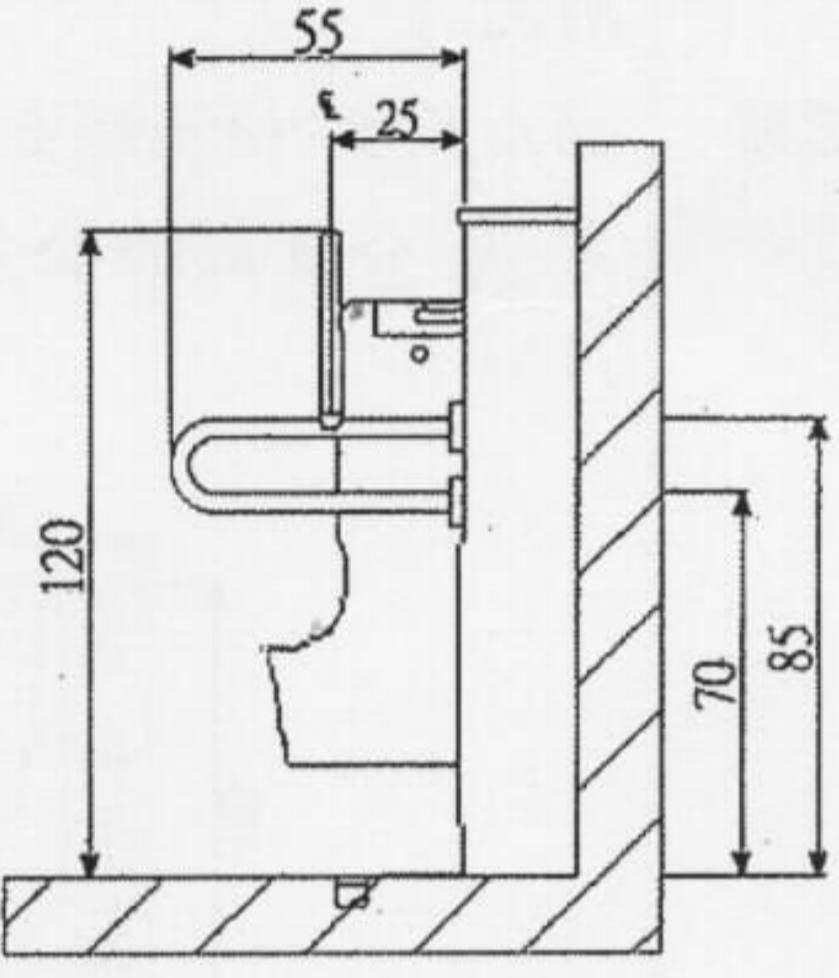
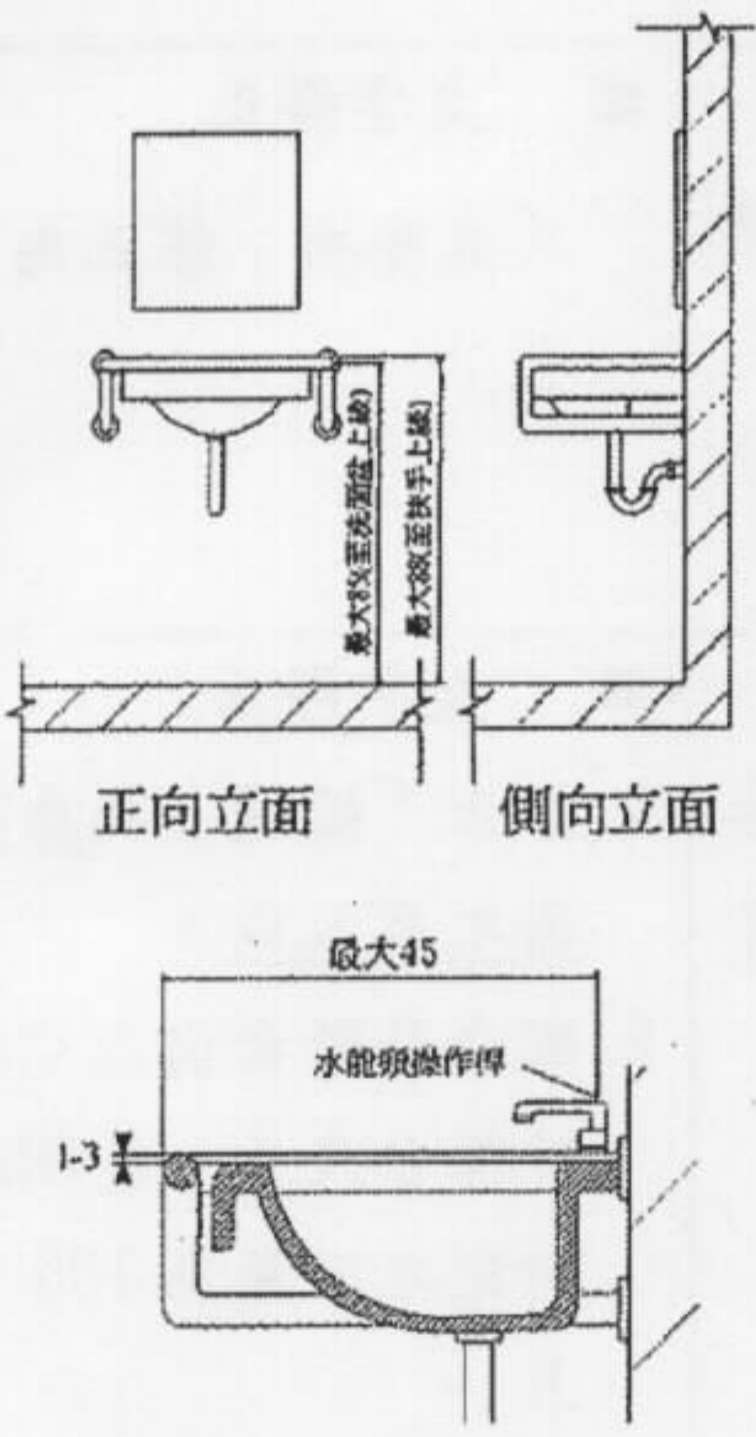
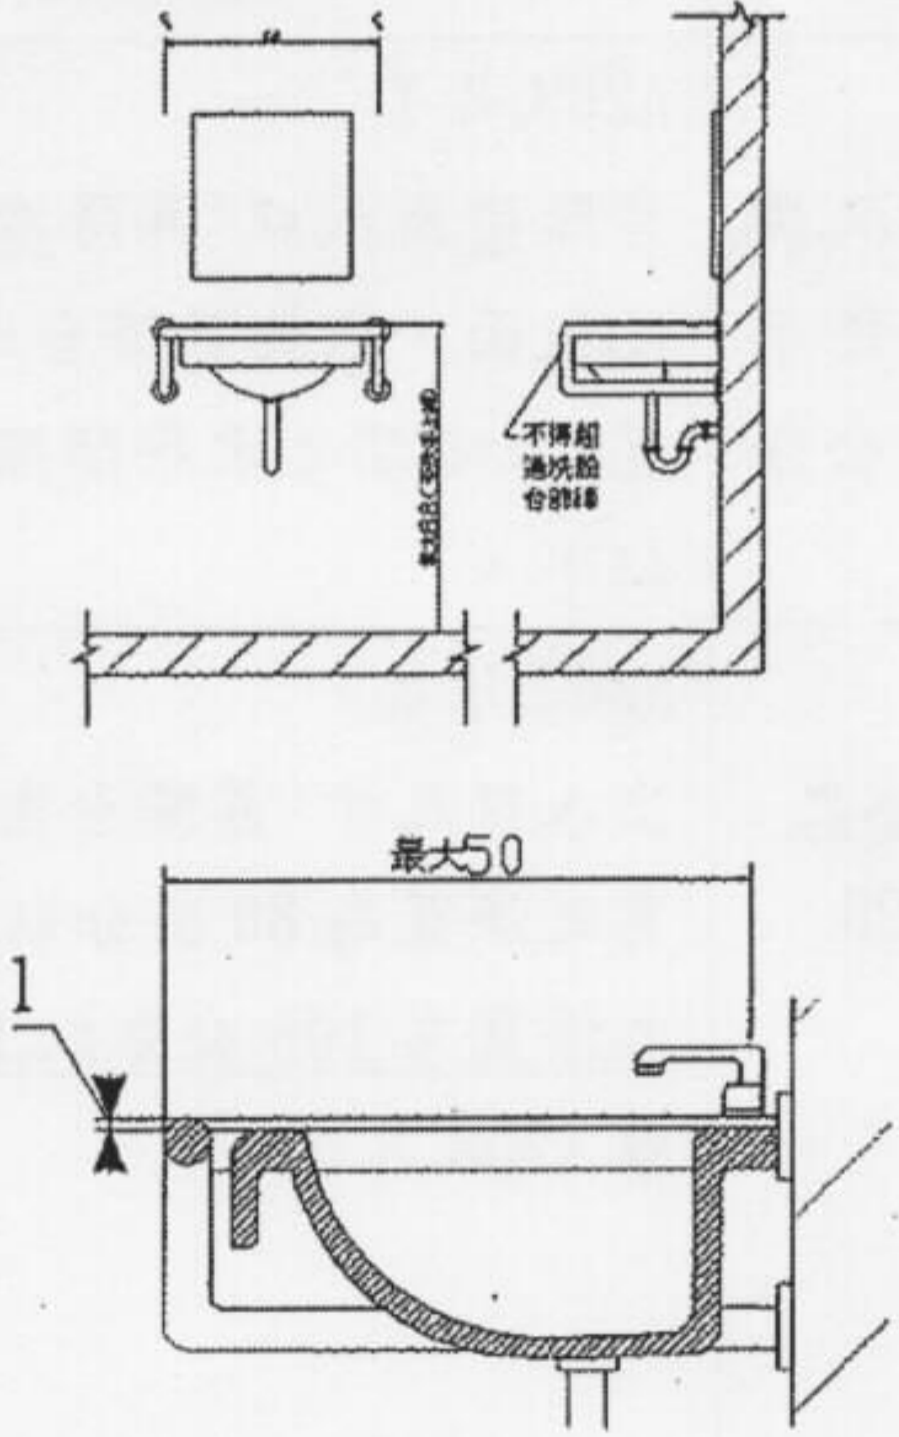
| 修正條文 | 現行條文 | 修正說明 |
|---|---|--|
|  <p>圖 207.3.4</p> |  <p>圖 207.3.4</p> | <p>■ 圖示補充</p> <p>修正圖 207.3.4，增列 1 款設置方式，並刪除原有 2 款圖例，使圖說規定更明確。</p> |
|  <p>圖 302.2</p> |  <p>圖 302.2</p> | <p>■ 圖示修正</p> <p>1. 修正圖 302.2，刪除扶手上之橫桿，並配合圖 207.3.4 修正扶手端部處理。</p> |
| <p>304.1 扶手：</p> <p>樓梯兩側應裝設距梯級鼻端高度 75-85 公分之扶手(圖 304.1)或雙道扶手(高 65 公分及 85 公分)，除下列情形外該扶手應連續不得中斷。</p> <p>二平台(或樓板)間之高差在 20 公分以下者，得不設扶手；另樓梯之平台外側扶手得不連續。</p>  <p>圖 304.1</p> | <p>304.1 扶手：</p> <p>樓梯兩側應裝設距梯級鼻端高度 75 公分之扶手(圖 304.1)或雙道扶手(高 65 公分及 85 公分)，除下列情形外該扶手應連續不得中斷。</p> <p>二平台(或樓板)間之高差在 20 公分以下者，得不設扶手；另樓梯之平台外側扶手得不連續。</p>  <p>圖 304.1</p> | <p>■ 文字及圖示修正</p> <p>1. 條文 304.1 樓梯兩側裝設距梯級鼻端之扶手高度修正為「75-85 公分」。</p> <p>2. 配合條文修正圖 304.1 之扶手高度為「75-85」；另因應圖 207.3.4 之修正，扶手端部亦一併修正。</p> |

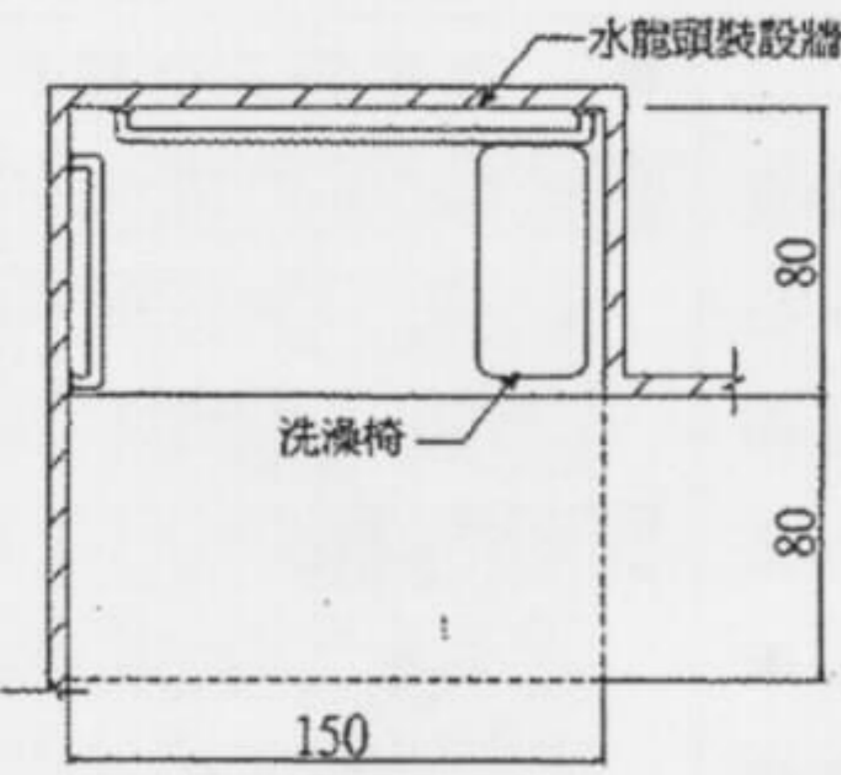
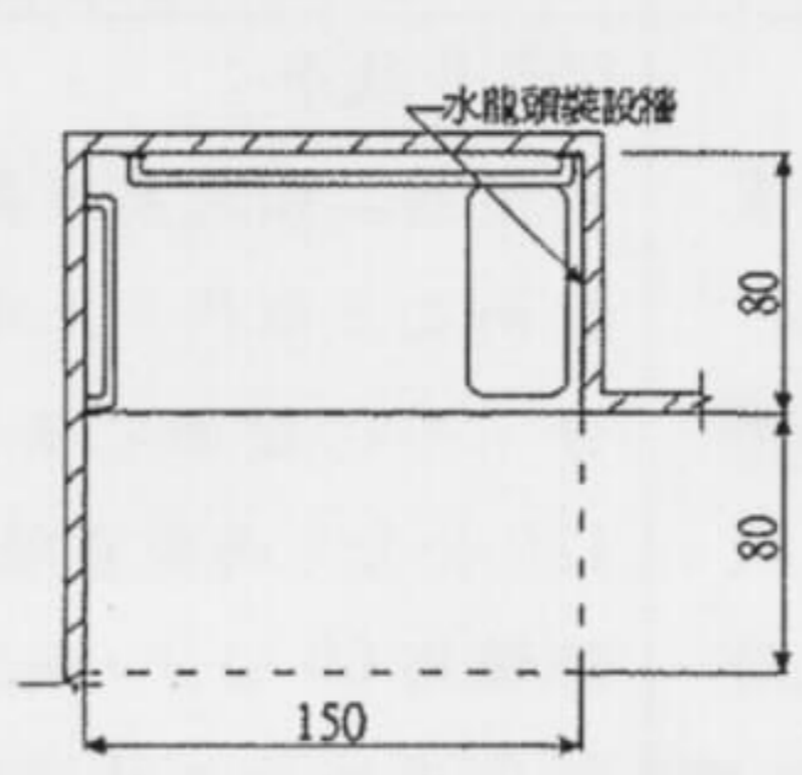
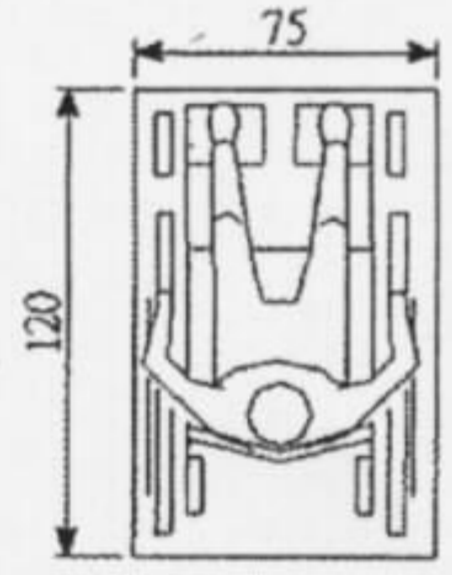
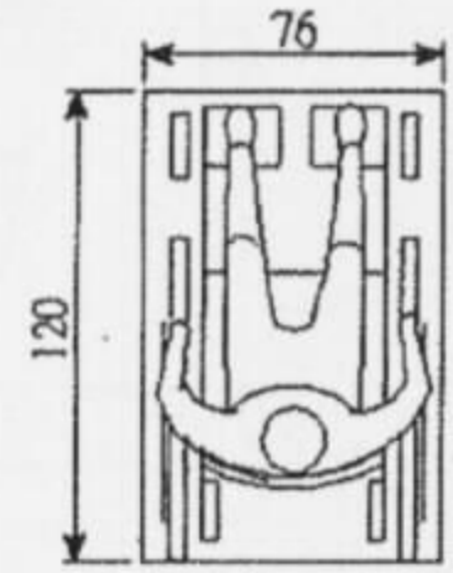
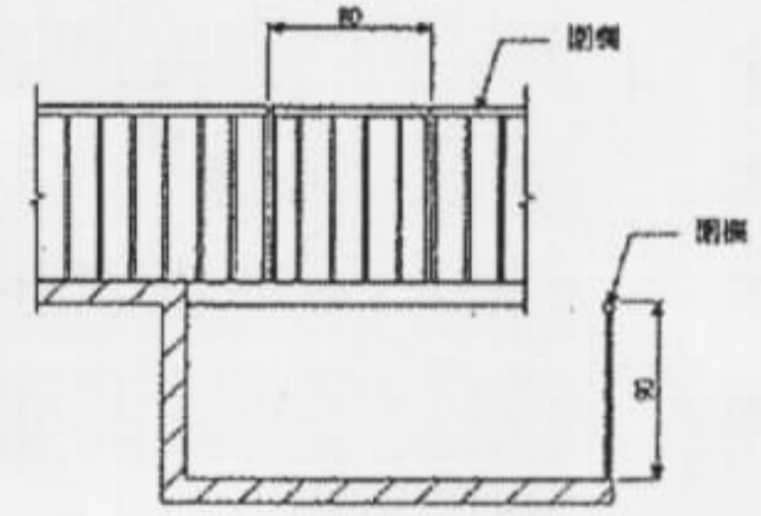
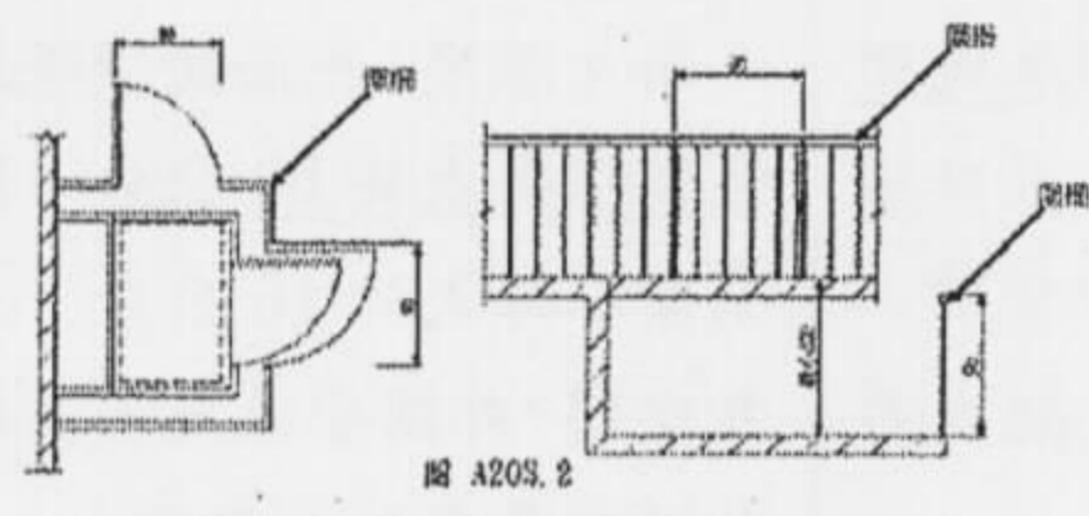
| 修正條文 | 現行條文 | 修正說明 |
|--|--|---|
| <p>圖 304.1</p> | | |
| <p>304.2 水平延伸：樓梯兩端扶手應水平延伸 30 公分以上（圖 304.2.1），並作端部防勾撞處理（圖 207.3.4），扶手水平延伸，不得突出於走道上（圖 304.2.2）；另中間連續扶手，於平台處得不需水平延伸。</p> | <p>304.2 水平延伸：樓梯兩端扶手應水平延伸 30 公分以上（圖 304.2.1），並作端部防勾撞處理（圖 207.3.4），扶手水平延伸，不得突出於走道上（圖 304.2.2）。</p> | <p>■ 文字補充 增列「另中間連續扶手，於平台處得不需水平延伸」，使條文規定更明確。</p> |
|  <p>圖 305.1</p> |  <p>圖 305.1</p> | <p>■ 整合圖文內容一致性 修正圖 305.1，使樓梯警示設施、起始步退一階等相關設計圖示更明確。</p> |
|  <p>圖 404.3</p> |  <p>圖 404.3</p> | <p>■ 圖示補充 修正圖 404.3，增列說明「★表示避難層」。</p> |
|  <p>圖 406.5</p> |  <p>圖 406.5</p> | <p>■ 圖示修正 修正圖 406.5，使點字標示更為完整。</p> |

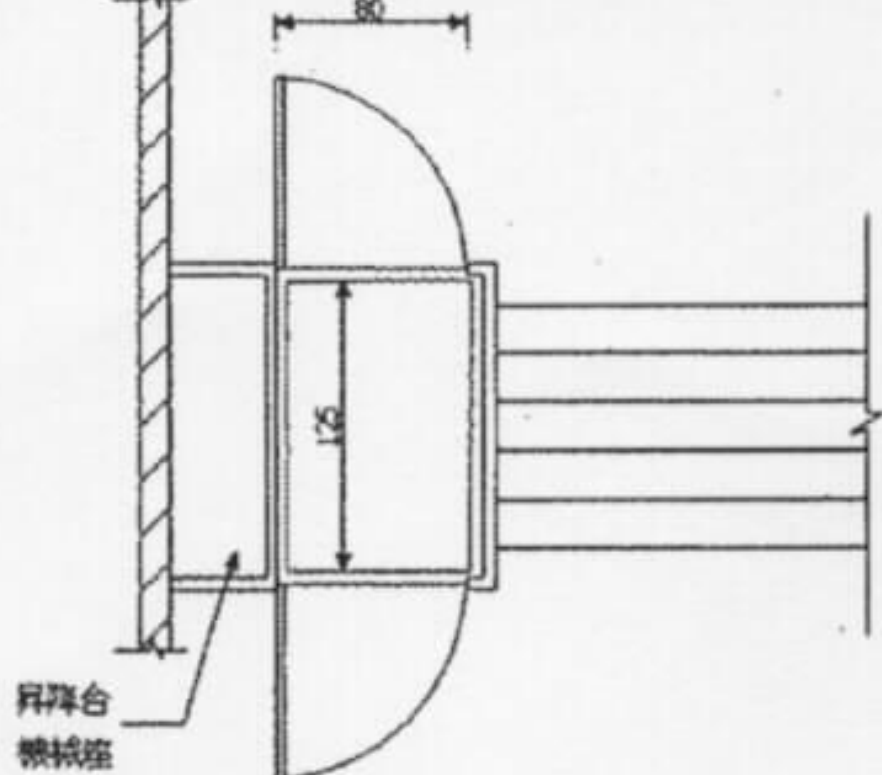
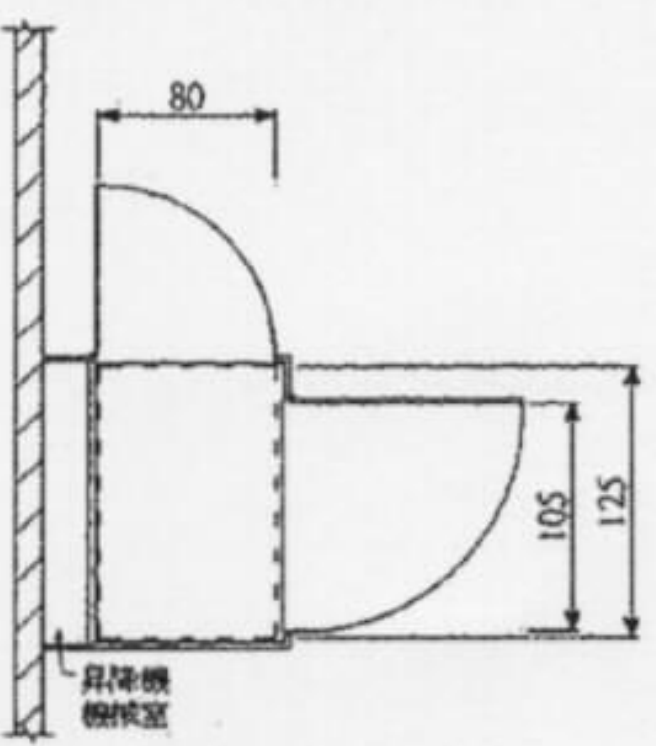
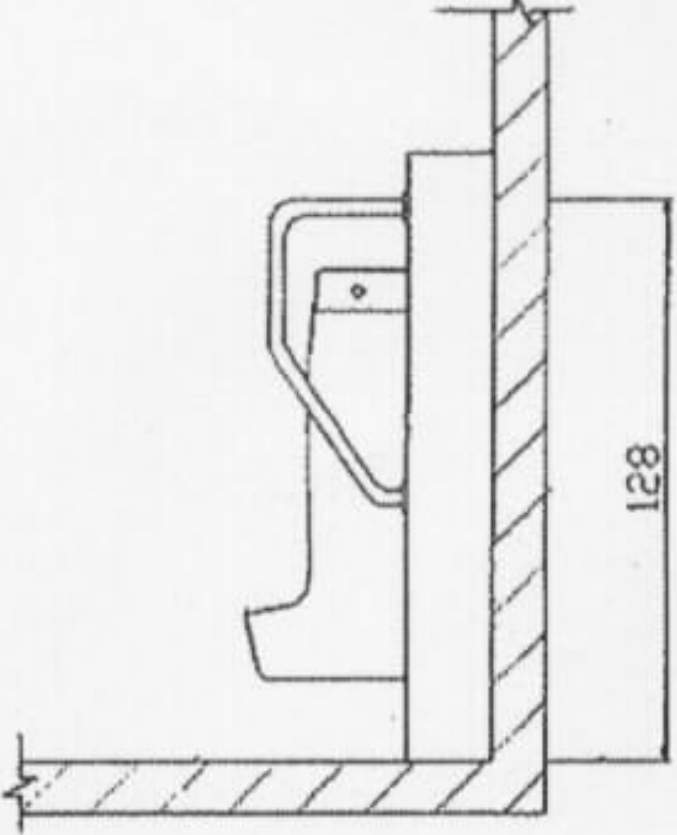
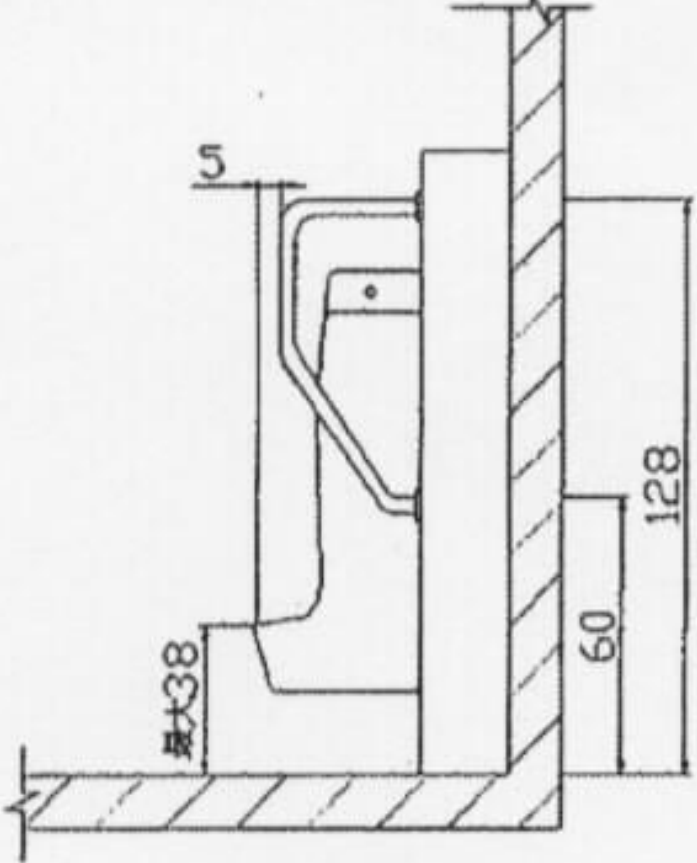
| 修正條文 | 現行條文 | 修正說明 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|-------|-------|-------|-------|-------|----|----|---|-----|---|-----|----|----|---|-----|---|-----|----|----|---|-----|---|-----|----|----|---|-----|---|----|---|----|---|-----|---|----|---|-----|----|-----|---|----|---|----|----|-----|---|----|---|----|----|-----|---|--|----|-------|----|-------|----|-------|----|-------|----|----|----|---|----|---|-----|---|----|---|----|---|----|----|-----|---|----|---|----|---|----|----|-----|---|----|---|----|---|----|----|-----|---|---|
| <p>406.6 點字標示：點字標示應設於一般操作盤（直式操作盤）按鈕左側，（30層以上之建築物，若設置位置不足，可設在適當位置）。點字標示詳如表 406.6（其中★表示避難層）。<u>表 406.6 規定以外之點字標示，以注音符號版本點字標示。</u></p> <table border="1" data-bbox="220 825 787 1365"> <thead> <tr> <th>點字</th> <th>升降機符號</th> <th>點字</th> <th>升降機符號</th> <th>點字</th> <th>升降機符號</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>⠠⠠⠠</td> <td>B1</td> <td>⠠⠠</td> <td>5</td> <td>⠠⠠⠠</td> <td>上</td> </tr> <tr> <td>⠠⠠⠠</td> <td>B2</td> <td>⠠⠠</td> <td>6</td> <td>⠠⠠⠠</td> <td>下</td> </tr> <tr> <td>⠠⠠⠠</td> <td>B3</td> <td>⠠⠠</td> <td>7</td> <td>⠠⠠⠠</td> <td>開</td> </tr> <tr> <td>⠠⠠⠠</td> <td>B4</td> <td>⠠⠠</td> <td>8</td> <td>⠠⠠⠠</td> <td>關</td> </tr> <tr> <td>⠠⠠</td> <td>1</td> <td>⠠⠠</td> <td>9</td> <td>⠠⠠⠠</td> <td>★</td> </tr> <tr> <td>⠠⠠</td> <td>2</td> <td>⠠⠠⠠</td> <td>10</td> <td>⠠⠠⠠</td> <td>🔔</td> </tr> <tr> <td>⠠⠠</td> <td>3</td> <td>⠠⠠</td> <td>11</td> <td>⠠⠠⠠</td> <td>☎</td> </tr> <tr> <td>⠠⠠</td> <td>4</td> <td>⠠⠠</td> <td>12</td> <td>⠠⠠⠠</td> <td>⊗</td> </tr> </tbody> </table> <p>表 406.6</p> | 點字 | 升降機符號 | 點字 | 升降機符號 | 點字 | 升降機符號 | ⠠⠠⠠ | B1 | ⠠⠠ | 5 | ⠠⠠⠠ | 上 | ⠠⠠⠠ | B2 | ⠠⠠ | 6 | ⠠⠠⠠ | 下 | ⠠⠠⠠ | B3 | ⠠⠠ | 7 | ⠠⠠⠠ | 開 | ⠠⠠⠠ | B4 | ⠠⠠ | 8 | ⠠⠠⠠ | 關 | ⠠⠠ | 1 | ⠠⠠ | 9 | ⠠⠠⠠ | ★ | ⠠⠠ | 2 | ⠠⠠⠠ | 10 | ⠠⠠⠠ | 🔔 | ⠠⠠ | 3 | ⠠⠠ | 11 | ⠠⠠⠠ | ☎ | ⠠⠠ | 4 | ⠠⠠ | 12 | ⠠⠠⠠ | ⊗ | <p>406.6 點字標示：點字標示應設於一般操作盤（直式操作盤）按鈕左側，（30層以上之建築物，若設置位置不足，可設在適當位置）。點字標示詳如表 406.6。</p> <table border="1" data-bbox="892 836 1375 1053"> <thead> <tr> <th>點字</th> <th>升降機符號</th> <th>點字</th> <th>升降機符號</th> <th>點字</th> <th>升降機符號</th> <th>點字</th> <th>升降機符號</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>⠠⠠</td> <td>☆1</td> <td>⠠⠠</td> <td>5</td> <td>⠠⠠</td> <td>9</td> <td>⠠⠠⠠</td> <td>上</td> </tr> <tr> <td>⠠⠠</td> <td>2</td> <td>⠠⠠</td> <td>6</td> <td>⠠⠠</td> <td>10</td> <td>⠠⠠⠠</td> <td>下</td> </tr> <tr> <td>⠠⠠</td> <td>3</td> <td>⠠⠠</td> <td>7</td> <td>⠠⠠</td> <td>11</td> <td>⠠⠠⠠</td> <td>開</td> </tr> <tr> <td>⠠⠠</td> <td>4</td> <td>⠠⠠</td> <td>8</td> <td>⠠⠠</td> <td>12</td> <td>⠠⠠⠠</td> <td>關</td> </tr> </tbody> </table> <p>表 406.6</p> | 點字 | 升降機符號 | 點字 | 升降機符號 | 點字 | 升降機符號 | 點字 | 升降機符號 | ⠠⠠ | ☆1 | ⠠⠠ | 5 | ⠠⠠ | 9 | ⠠⠠⠠ | 上 | ⠠⠠ | 2 | ⠠⠠ | 6 | ⠠⠠ | 10 | ⠠⠠⠠ | 下 | ⠠⠠ | 3 | ⠠⠠ | 7 | ⠠⠠ | 11 | ⠠⠠⠠ | 開 | ⠠⠠ | 4 | ⠠⠠ | 8 | ⠠⠠ | 12 | ⠠⠠⠠ | 關 | <p>■ 文字補充</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 增列「其中★表示避難層」，使條文規定更明確。 2. 增加「表 406.6 規定以外之點字標示，以注音符號版本點字標示。」之規定。 <p>■ 圖示補充</p> <p>修正表 406.6，使涵括之點字標示更為完整周延。</p> |
| 點字 | 升降機符號 | 點字 | 升降機符號 | 點字 | 升降機符號 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ⠠⠠⠠ | B1 | ⠠⠠ | 5 | ⠠⠠⠠ | 上 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ⠠⠠⠠ | B2 | ⠠⠠ | 6 | ⠠⠠⠠ | 下 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ⠠⠠⠠ | B3 | ⠠⠠ | 7 | ⠠⠠⠠ | 開 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ⠠⠠⠠ | B4 | ⠠⠠ | 8 | ⠠⠠⠠ | 關 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ⠠⠠ | 1 | ⠠⠠ | 9 | ⠠⠠⠠ | ★ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ⠠⠠ | 2 | ⠠⠠⠠ | 10 | ⠠⠠⠠ | 🔔 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ⠠⠠ | 3 | ⠠⠠ | 11 | ⠠⠠⠠ | ☎ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ⠠⠠ | 4 | ⠠⠠ | 12 | ⠠⠠⠠ | ⊗ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 點字 | 升降機符號 | 點字 | 升降機符號 | 點字 | 升降機符號 | 點字 | 升降機符號 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ⠠⠠ | ☆1 | ⠠⠠ | 5 | ⠠⠠ | 9 | ⠠⠠⠠ | 上 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ⠠⠠ | 2 | ⠠⠠ | 6 | ⠠⠠ | 10 | ⠠⠠⠠ | 下 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ⠠⠠ | 3 | ⠠⠠ | 7 | ⠠⠠ | 11 | ⠠⠠⠠ | 開 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ⠠⠠ | 4 | ⠠⠠ | 8 | ⠠⠠ | 12 | ⠠⠠⠠ | 關 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>504.2 門：廁所盥洗室空間應採用橫向拉門，<u>出入口之淨寬不得小於 80 公分(圖 504.1)</u>，且門把距門邊應保持 6 公分，靠牆之一側並應於距門把 3-5 公分處設置門擋，以防止夾手(圖 504.2)；門扇得設於牆之內外側。</p>  <p>圖 504.1</p>  <p>圖 504.2</p> | <p>504.2 門：廁所盥洗室空間應採用橫向拉門，<u>門寬度不得小於 90 公分</u>，且門把距門邊應保持 6 公分，靠牆之一側並應於距門把 3-5 公分處設置門擋，以防止夾手(圖 504.2)；門扇得設於牆之內外側。</p>  <p>圖 504.1</p>  <p>圖 504.2</p> | <p>■ 文字補充</p> <p>文字修正，「門寬度不得小於 90 公分」，修正為「<u>出入口之淨寬不得小於 80 公分</u>」，以資明確。</p> <p>■ 整合圖文內容一致性</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 配合條文修正圖 504.1，將相關之尺寸規定一併標示清楚，以資明確。 2. 配合條文修正圖 504.2，將「門門」修正為「門擋」，以資明確。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 修正條文 | 現行條文 | 修正說明 |
|---|---|---|
|  <p>圖 504.5</p> |  <p>圖 504.5</p> | <p>■ 圖示修正</p> <p>修正圖 504.5，距地面 35 公分之求助鈴與馬桶前緣之距離「60 公分」，修正為「35 公分」。</p> |
|  <p>圖 505.2</p> |  <p>圖 505.2</p> | <p>■ 圖示修正</p> <p>修正圖 505.2，馬桶側邊之淨空間之淨距離起算點。</p> |
| <p>505.3</p> <p>高度：除醫療或療養機構有特殊需求外，應使用一般形式之馬桶，座位之高度為 40-45 公分，馬桶不可有蓋，且應設置靠背，靠背距離馬桶前緣 42-48 公分(水箱作為靠背需考慮其平整及耐壓性)(圖 505.3)，<u>靠背與馬桶座位之淨距離為 20 公分。</u></p>  <p>圖 505.3</p> | <p>505.3</p> <p>高度：除醫療或療養機構有特殊需求外外，應使用一般形式之馬桶，座位之高度為 40-45 公分，馬桶不可有蓋，且應設置靠背(水箱作為靠背需考慮其平整及耐壓性)(圖 505.3)。</p>  <p>圖 505.3</p> | <p>■ 文字補充</p> <p>增列「靠背距離馬桶前緣 42-48 公分」、<u>靠背與馬桶座位之淨距離為 20 公分。</u>，使條文規定更明確周延。</p> <p>■ 整合圖文內容一致性</p> <p>配合條文修正圖 505.3，標示靠背與馬桶前緣之距離為 42-48 公分。</p> |

| 修正條文 | 現行條文 | 修正說明 |
|---|---|--|
| <p>505.6 可動扶手：馬桶至少有一側之扶手應為可動式（可為掀起式或水平移動式），使用狀態時，扶手外緣與馬桶中心線之距離為 35 公分，扶手高度與對側之扶手高度相等，<u>扶手長度不得小於馬桶前端且突出部分不得大於 15 公分</u>（圖 505.6）。</p>  <p>圖 505.6</p> | <p>505.6 可動扶手：馬桶至少有一側之扶手應為可動式（可為掀起式或水平移動式），使用狀態時，扶手外緣與馬桶中心線之距離為 35 公分，扶手高度與對側之扶手高度相等，扶手長度與馬桶前端相等（圖 505.6）。</p>  <p>圖 505.6</p> | <p>■ 文字與圖示補充 扶手長度修正為不得小於馬桶前端且不得大於 15 公分，以在不影響使用之安全與便利性下，提供較大之設置彈性。</p> |
| <p>506.5 空間：設置小便器之淨空間，不得小於便器中心線左右各 50 公分（圖 506.5）。</p>  <p>圖 506.5</p> | <p>506.5 空間：設置小便器之淨空間，不得小於便器中心線左右各 50 公分（圖 506.5）。</p>  <p>圖 506.5</p> | <p>■ 圖示修正 <u>刪除圖 506.5 之隔板，並修正圖例之表示方式。</u></p> |

| 修正條文 | 現行條文 | 修正說明 |
|--|---|--|
| <p>506.6 扶手： 小便器二側及前方應設置扶手，垂直牆面之上側扶手上緣距地板面 85 公分，垂直牆面之下側扶手下緣與地板面距離為 65-70 公分；平行牆面之扶手上緣距地板面 120 公分；兩垂直牆面扶手之中心線距離為 60 公分，長度為 55 公分；兩側垂直地面之扶手距離牆壁之距離為 25 公分(圖 506.6)。</p>  <p>圖 506.6</p> | <p>506.6 扶手： 小便器二側及前方應設置扶手，垂直牆面之上側扶手上緣距地板面 85 公分；平行牆面之扶手上緣距地板面 120 公分；兩垂直牆面扶手之中心線距離為 60 公分，長度為 55 公分；兩側垂直地面之扶手距離牆壁之距離為 25 公分(圖 506.6)。</p>  <p>圖 506.6</p> | <p>■ 文字修正與圖示補充</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 條文修正「垂直牆面之下側扶手下緣與地板面距離為 65-70 公分」，以資明確。 2. 配合條文修正圖 506.6 垂直牆面之下側扶手下緣與地板面距離為「65-70」。 |
| <p>507.5 洗面盆深度：洗面盆邊緣距離水龍頭操作桿或自動感應水龍頭之出水口不得大於 45 公分，且洗面盆下方空間，外露管線及器具表面不得有尖銳或易磨蝕之設備。</p>  <p>圖 507.6</p> | <p>507.5 洗面盆深度：洗面盆邊緣距離操作水龍頭不得大於 50 公分，洗面盆儲水深度不得大於 16 公分，且洗面盆下方空間，外露管線及器具表面不得有尖銳或易磨蝕之設備。</p>  <p>圖 507.6</p> | <p>■ 文字修正與圖示補充</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 洗面盆邊緣與水龍頭操作桿之距離由 50 公分修正為 45 公分，以更利於使用，且稍作文字修正使規定較明確周延。 2. 修正圖 507.6，刪除「洗面盆兩側垂直牆面之扶手外緣距離為 60 公分」，正向立面圖增列「至洗面盆上緣之距離最大 85 公分」，並刪除條文「洗面盆儲水深度不得大於 16 公分」及側向立面圖「不得超過洗面盆前緣」之文字。 3. 修正剖面圖，扶手上緣高於洗面盆上緣「1-3 公分」，使與條文規定一致；另自扶手外緣距離 45 公分之規定，增列係量測至「水龍頭操作桿」，以資明確。 |

| 修正條文 | 現行條文 | 修正說明 |
|---|---|--|
|  <p>水龍頭裝設牆</p> <p>洗澡椅</p> <p>150</p> <p>80</p> <p>80</p> <p>圖 604.4.2</p> |  <p>水龍頭裝設牆</p> <p>150</p> <p>80</p> <p>80</p> <p>圖 604.4.2</p> | <ul style="list-style-type: none"> ■ 圖示修正 水龍頭裝設牆面位置修正。 |
| <p>A102.1 靜止尺寸：輪椅靜止時所需之淨空間為 75 公分 x120 公分（圖 A102.1）。</p>  <p>75</p> <p>120</p> <p>圖 A102.1</p> | <p>A102.1 靜止尺寸：輪椅靜止時所需之淨空間為 76 公分 x120 公分（圖 A102.1）。</p>  <p>76</p> <p>120</p> <p>圖 A102.1</p> | <ul style="list-style-type: none"> ■ 文字修正 參考國內資料，修正輪椅所需之淨空間寬度由 76 公分修正為 75 公分。 ■ 整合圖文內容一致性 配合條文修正圖 A102.1。 |
|  <p>80</p> <p>圖例</p> <p>圖例</p> <p>80</p> <p>圖 A203.2</p> |  <p>100</p> <p>圖例</p> <p>圖例</p> <p>100</p> <p>圖 A203.2</p> | <ul style="list-style-type: none"> ■ 圖示修正 1. 配合 A203.2 安全圍柵文字說明，爰刪除圖 A203.2 部份圖示。 2. 刪除最小 100 之規定。 |
| <p>A203.3.1 昇降台出入口：昇降台出入口處之樓地板面，須與昇降台地板面保持平整，二者間之水平間隙須在 3.2 公分以下。</p> | <p>A203.3.1 昇降機出入口：昇降機出入口處之樓地板面，須與昇降台地板面保持平整，二者間之水平間隙須在 3.2 公分以下。</p> | <ul style="list-style-type: none"> ■ 文字修正 「昇降機」修正為「昇降台」。 |
| <p>A203.3.2 出入口尺寸：昇降台由前後方進出之出入口淨寬為 80 公分以上（圖 A203.3.2）。</p> | <p>A203.3.2 出入口尺寸：昇降台出入口在短邊所需之淨寬為 80 公分以上，長邊所需之淨寬為 105 公分以上（圖 A203.3.2）。</p> | <ul style="list-style-type: none"> ■ 文字修正 1. 修正「短邊」為由前後方進出之出入口。 2. 配合升降台出入口位置及升降台尺寸，爰刪除「長邊所需之淨寬為 105 公分以上」。 ■ 圖示修正 |

| 修正條文 | 現行條文 | 修正說明 |
|--|---|---|
|  <p data-bbox="415 786 613 831">圖 A203. 3. 2</p> |  <p data-bbox="1045 786 1243 831">圖 A203. 3. 2</p> | <p data-bbox="1501 371 1942 534">修正圖 A203. 3. 2, 昇降台之門由側開, 修正為前後開門。</p> |
| <p data-bbox="205 854 361 899">A205. 5. 2</p> <p data-bbox="205 914 819 1202">扶手：小便器二側及前方應設置扶手，垂直牆面之扶手上緣距地板面 128 公分；平行牆面之扶手扶手上緣距地板面 118 公分；兩垂直牆面扶手中心線之距離為 60 公分（圖 A205. 5. 2）。</p>  <p data-bbox="415 1691 613 1736">圖 A205. 5. 2</p> | <p data-bbox="850 854 1005 899">A205. 5. 2</p> <p data-bbox="850 914 1428 1320">扶手：小便器二側及前方應設置扶手，垂直牆面之扶手上緣距地板面 128 公分；平行牆面之扶手扶手上緣距地板面 118 公分；兩垂直牆面扶手中心線之距離為 60 公分；兩側垂直地面之扶手外緣距離小便器之突出端 5 公分（圖 A205. 5. 2）。</p>  <p data-bbox="1045 1810 1243 1855">圖 A205. 5. 2</p> | <p data-bbox="1459 860 1690 905">■ 圖示修正</p> <ol data-bbox="1459 934 1942 1587" style="list-style-type: none"> 刪除條文「兩側垂直地面之扶手外緣距離小便器之突出端 5 公分」，以在不影響使用之安全與便利性下，提供較大之設置彈性。 修正圖 A205. 5. 2，刪除小便器之扶手距地板高度 60 公分及兩側垂直地面之扶手外緣距離小便器之突出端 5 公分之規定，且配合文字酌作修正。 |