

台灣電力股份有限公司苗栗區營業處 函

機關地址：36041 苗栗市為公路 236 號
聯絡人：李安照
聯絡電話：037-266911#211
傳 真：037-266213
電子信箱：u204038@taipower.com.tw

受文者：台灣省建築師公會

發文日期：中華民國 98 年 2 月 4 日

發文字號：D 苗栗字第 09802000561 號

速別：速件

密等及解密條件或保密期限：普通

附件：擴大地下配電區實施範圍(附件 1)、刊登報紙公告(附件 2)

主旨：本處為提高供電品質與可靠度，擴大地下配電區實施範圍，請於新增設工程設計與施工時惠予配合。

說明：

- 一、擴大地下配電區實施範圍詳如附件 1，已於 98 年 2 月 4~6 日刊登國內各大報公告通知(如附件 2)，並公告於本處網站，網址為 <http://www.taipower.com.tw/d122>。
- 二、上述實施範圍內之新增設用戶申請用電，自 98 年 5 月 1 日起(以建築執造核發日期為準)，需依下列事項辦理：
 - (一)符合設置配電場(室)用用申請案件，請參照經濟部核定之本公司營業規則第 5 章辦理。
 - (二)前項以外之新設低壓用戶，請配合預埋符合 CNS 之 ES-1 級 3 吋塑膠接戶硬管至建築線外 0.3 公尺處(如遇水溝應通過溝底至少埋置另側溝壁外 0.1 公尺)，以供引接地下電源纜線使用。

正本：中華民國建築師公會全國聯合會、台灣省建築師公會、台北市建築師公會、高雄市建築師公會、中華民國電機技師公會全國聯合會、台灣區電氣工程工業同業公會、台灣省電機技師公會、台北市電機技師公會、高雄市電機技師公會

副本：苗栗縣政府、臺中縣政府、臺中縣大甲鎮公所、苗栗縣竹南鎮公所、苗栗縣頭份鎮公所、苗栗縣後龍鎮公所、苗栗縣銅鑼鄉公所、廣源造紙股份有限公司、科學工業園區管理局、中興工業區南區管理中心、文經開發股份有限公司、臺中日南幼獅工業區服務中心、本公司業務處(均含附件)

處長 羅進洋



附表：

苗栗區營業處擴大地下配電區範圍

附一

區域		實施地下配電區範圍說明		備註
編號	名稱	98年4月30日前(調整前)	98年5月1日起(增加)	
1	竹南頭份地區	竹南鎮： 沿環市路(一、二、三段)、公教路、順興街、照南路、光復路、縱貫鐵路西側至南地下道等所屬範圍及東平路東起鎮界西至縱貫鐵路之路段兩側。 頭份鎮： 沿信東路、中興街、龍鳳溝、中華路、交流道、高速公路西側、東興路、中華路、東民路、民族路、自強路等所屬範圍及民族路東起自強路西至鎮界之路段兩側。	竹南鎮： 沿龍山路、功明街、守法街、環市路一段至東側鎮界等所屬範圍。(含道路兩側) 頭份鎮： 沿光華北路、雷公埤排水溝(龍鳳溝)、中華路、交流道、高速公路西側、東興路、中華路、東民路、民族路、自強路至西側鎮界等所屬範圍。(含道路兩側)	含道路沿線兩側50公尺內範圍。
2	廣源科技園區	無	廣源科技園區所屬範圍內。	
3	新竹科學園區竹南基地	無	新竹科學園區竹南基地所屬範圍內。	
4	新竹科學園區銅鑼基地	無	新竹科學園區銅鑼基地所屬範圍內。	
5	高鐵苗栗車站特定區	無	高鐵苗栗車站特定區所屬範圍內。	含道路沿線兩側50公尺內範圍。
6	中興工業區(含南、北區)	無	中興工業區所屬範圍內。	
7	台中日南幼獅工業區	無	台中日南幼獅工業區所屬範圍內。	
8	苗栗市區	國華路內環道、台六線、中山路、信義街、恭敬街、實樹街、恭敬路、林森街、中正路、都市計畫東側界(田寮灌排水圳)至為公路等所圍成之範圍。(含道路兩側)	(無擴大)	含道路沿線兩側50公尺內範圍。

苗栗區營業處
廣源科技園區實施地下配電範圍圖



苗栗區營業處
新竹科學園區竹南基地實施地下配電範圍圖



- (1) 地下配電區面積: 1.59平方公里
- (2) 公告實施年度: 98年
- (3) 地下配電區範圍: 竹南基地所屬範圍內
- (4) 圖例說明: 紅色為擴大地下配電區範圍

苗栗區營業處
 新竹科學園區銅鑼基地實施地下配電範圍圖



- (1).地下配電區面積: 3.53平方公里
- (2).公告實施年度: 98年
- (3).地下配電區範圍: 銅鑼基地所屬範圍內
- (4).圖例說明: 紅色為擴大地下配電區範圍

苗栗區營業處
高鐵苗栗站特定區實施地下配電範圍圖



- (1).地下配電區面積: 2.05平方公里
- (2).公告實施年度: 98年
- (3).地下配電區範圍: 高鐵苗栗站特定區所屬範圍內
- (4).圖例說明: 紅色為擴大地下配電區範圍


苗栗區營業處
中興工業區實施地下配電範圍圖



- (1).地下配電區面積: 1.07平方公里
- (2).公告實施年度: 98年
- (3).地下配電區範圍: 中興工業區所屬範圍內
- (4).圖例說明: 紅色為擴大地下配電區範圍

苗栗區營業處


台中縣日南幼獅工業區實施地下配電範圍圖

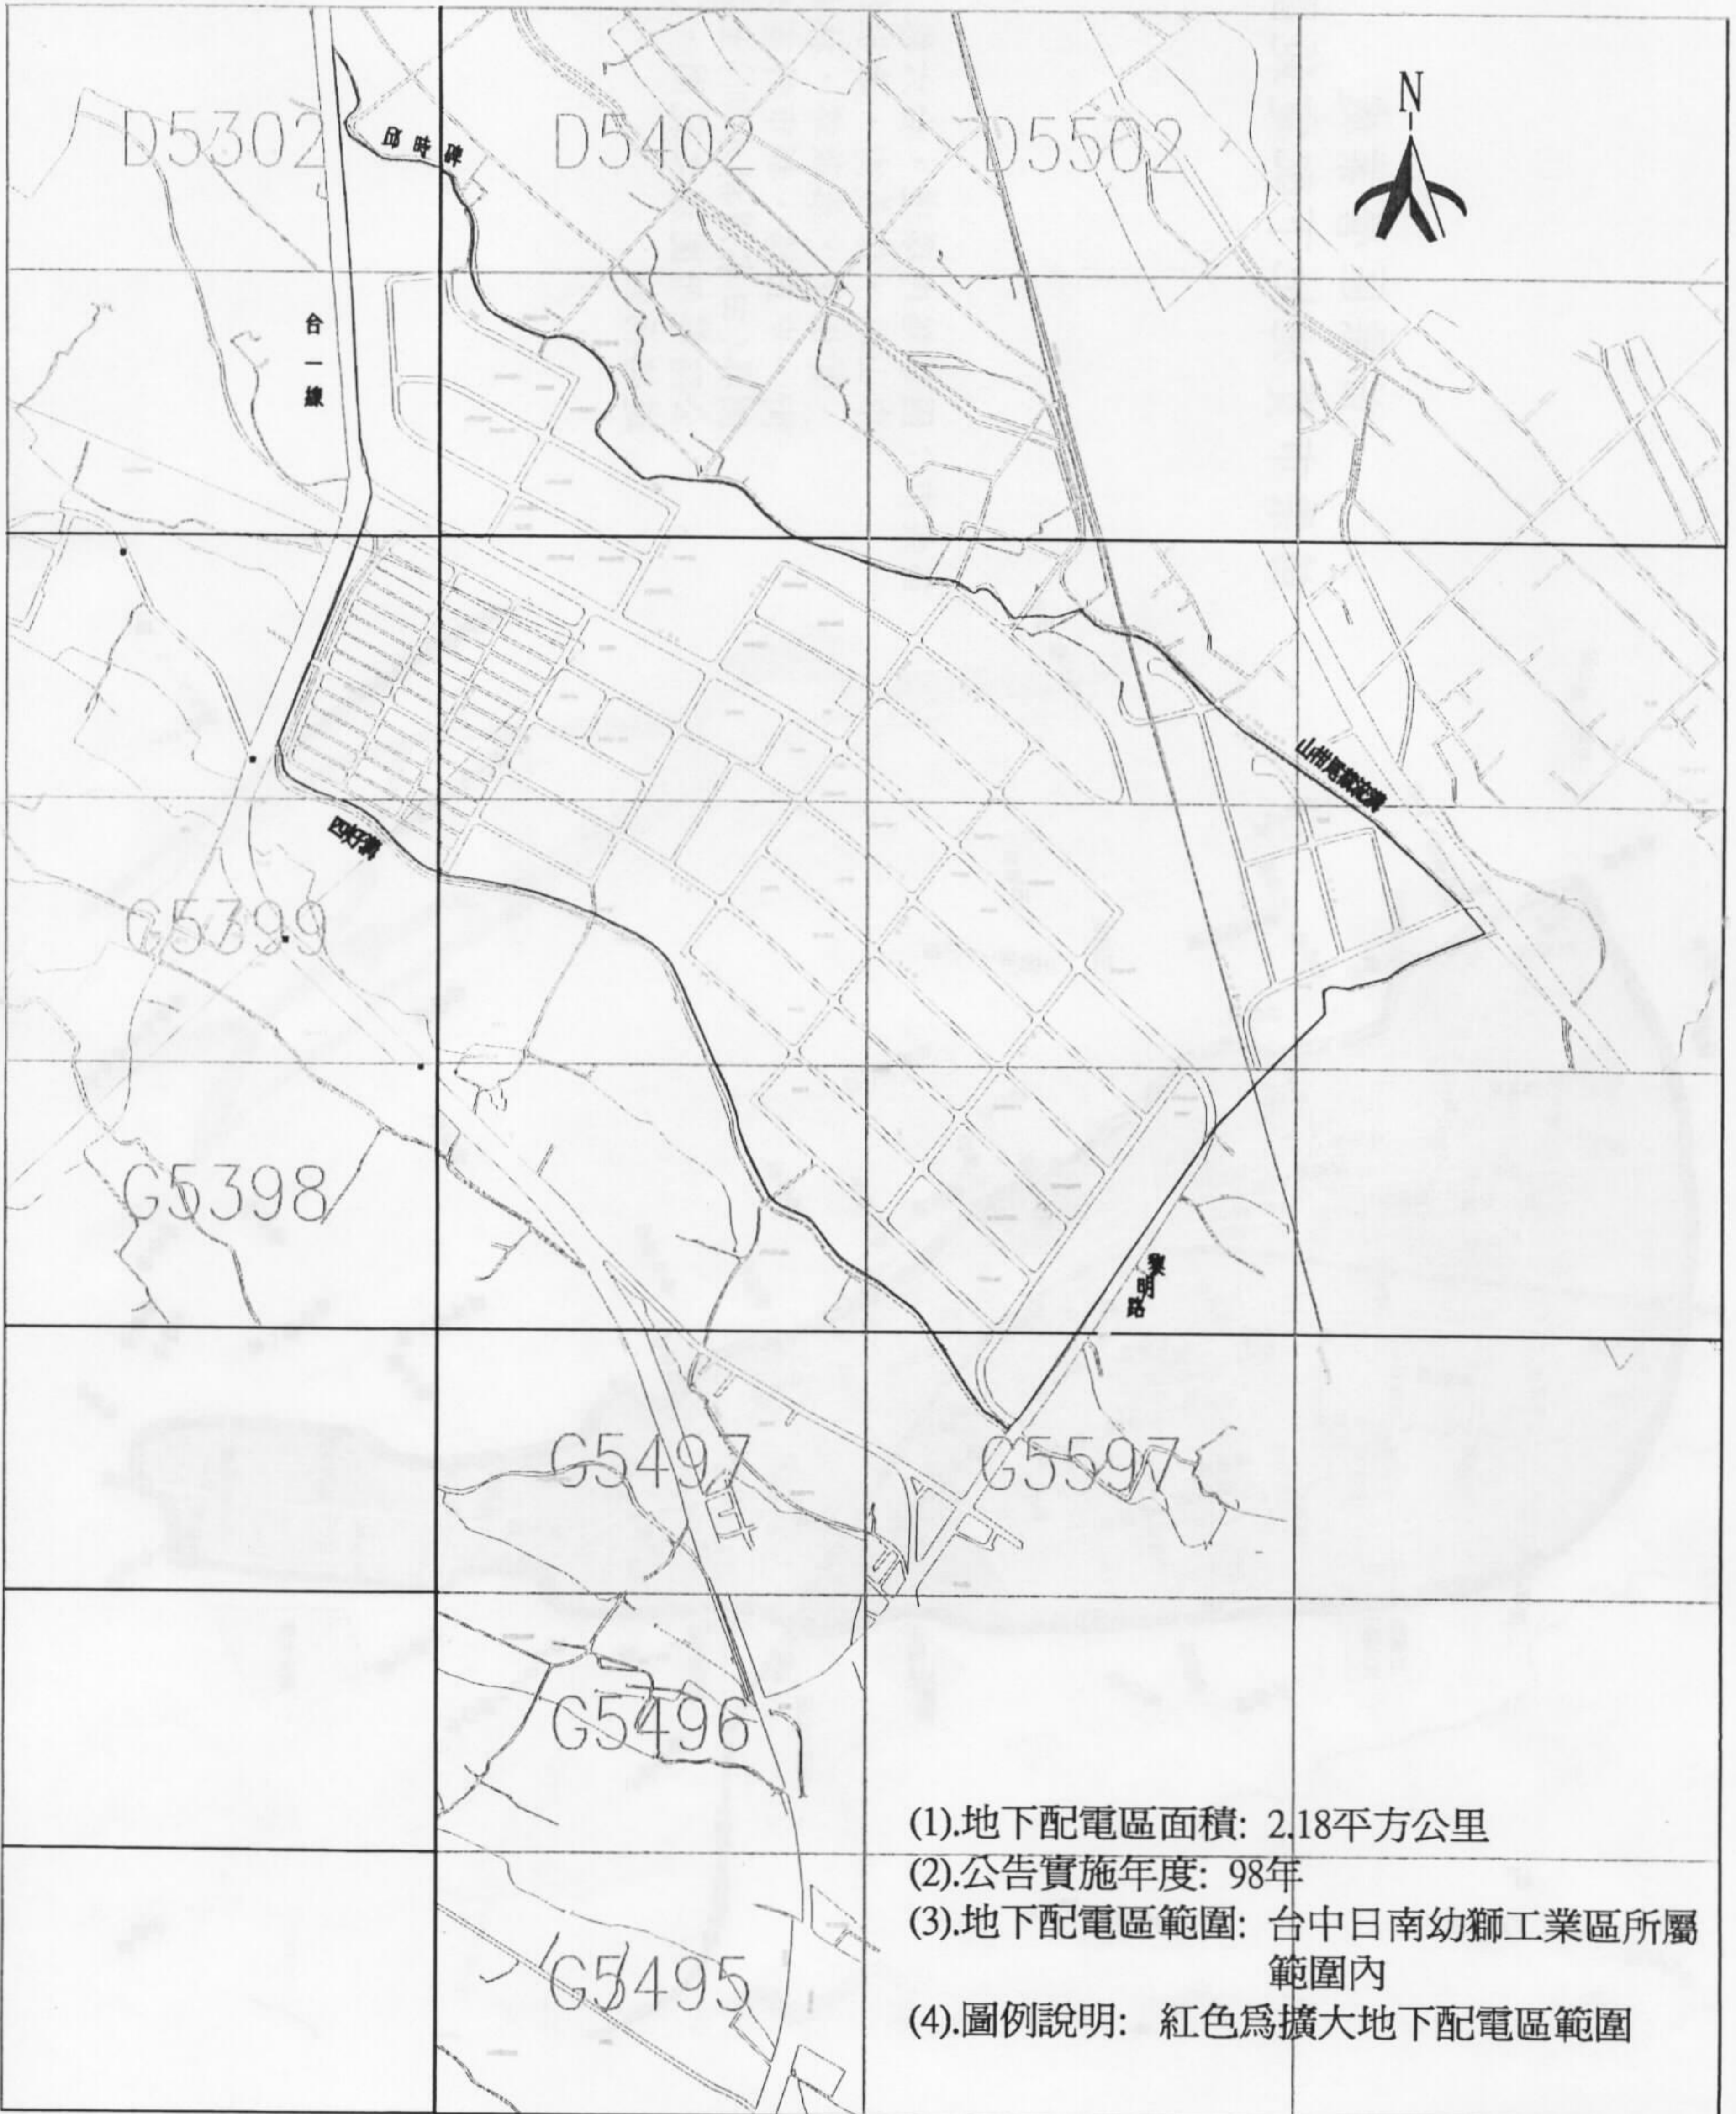

- (1).地下配電區面積: 2.18平方公里
- (2).公告實施年度: 98年
- (3).地下配電區範圍: 台中日南幼獅工業區所屬範圍內
- (4).圖例說明: 紅色為擴大地下配電區範圍

苗栗區營業處 苗栗市實施地下配電範圍圖

苗栗市：國華路內環道、台六線、中山路、信義街、恭敬街、實樹街、恭敬路、林森街、中正路、都市計畫東側界(田寮灌排水圳)至公路等所圍成之範圍。(含道路兩側)

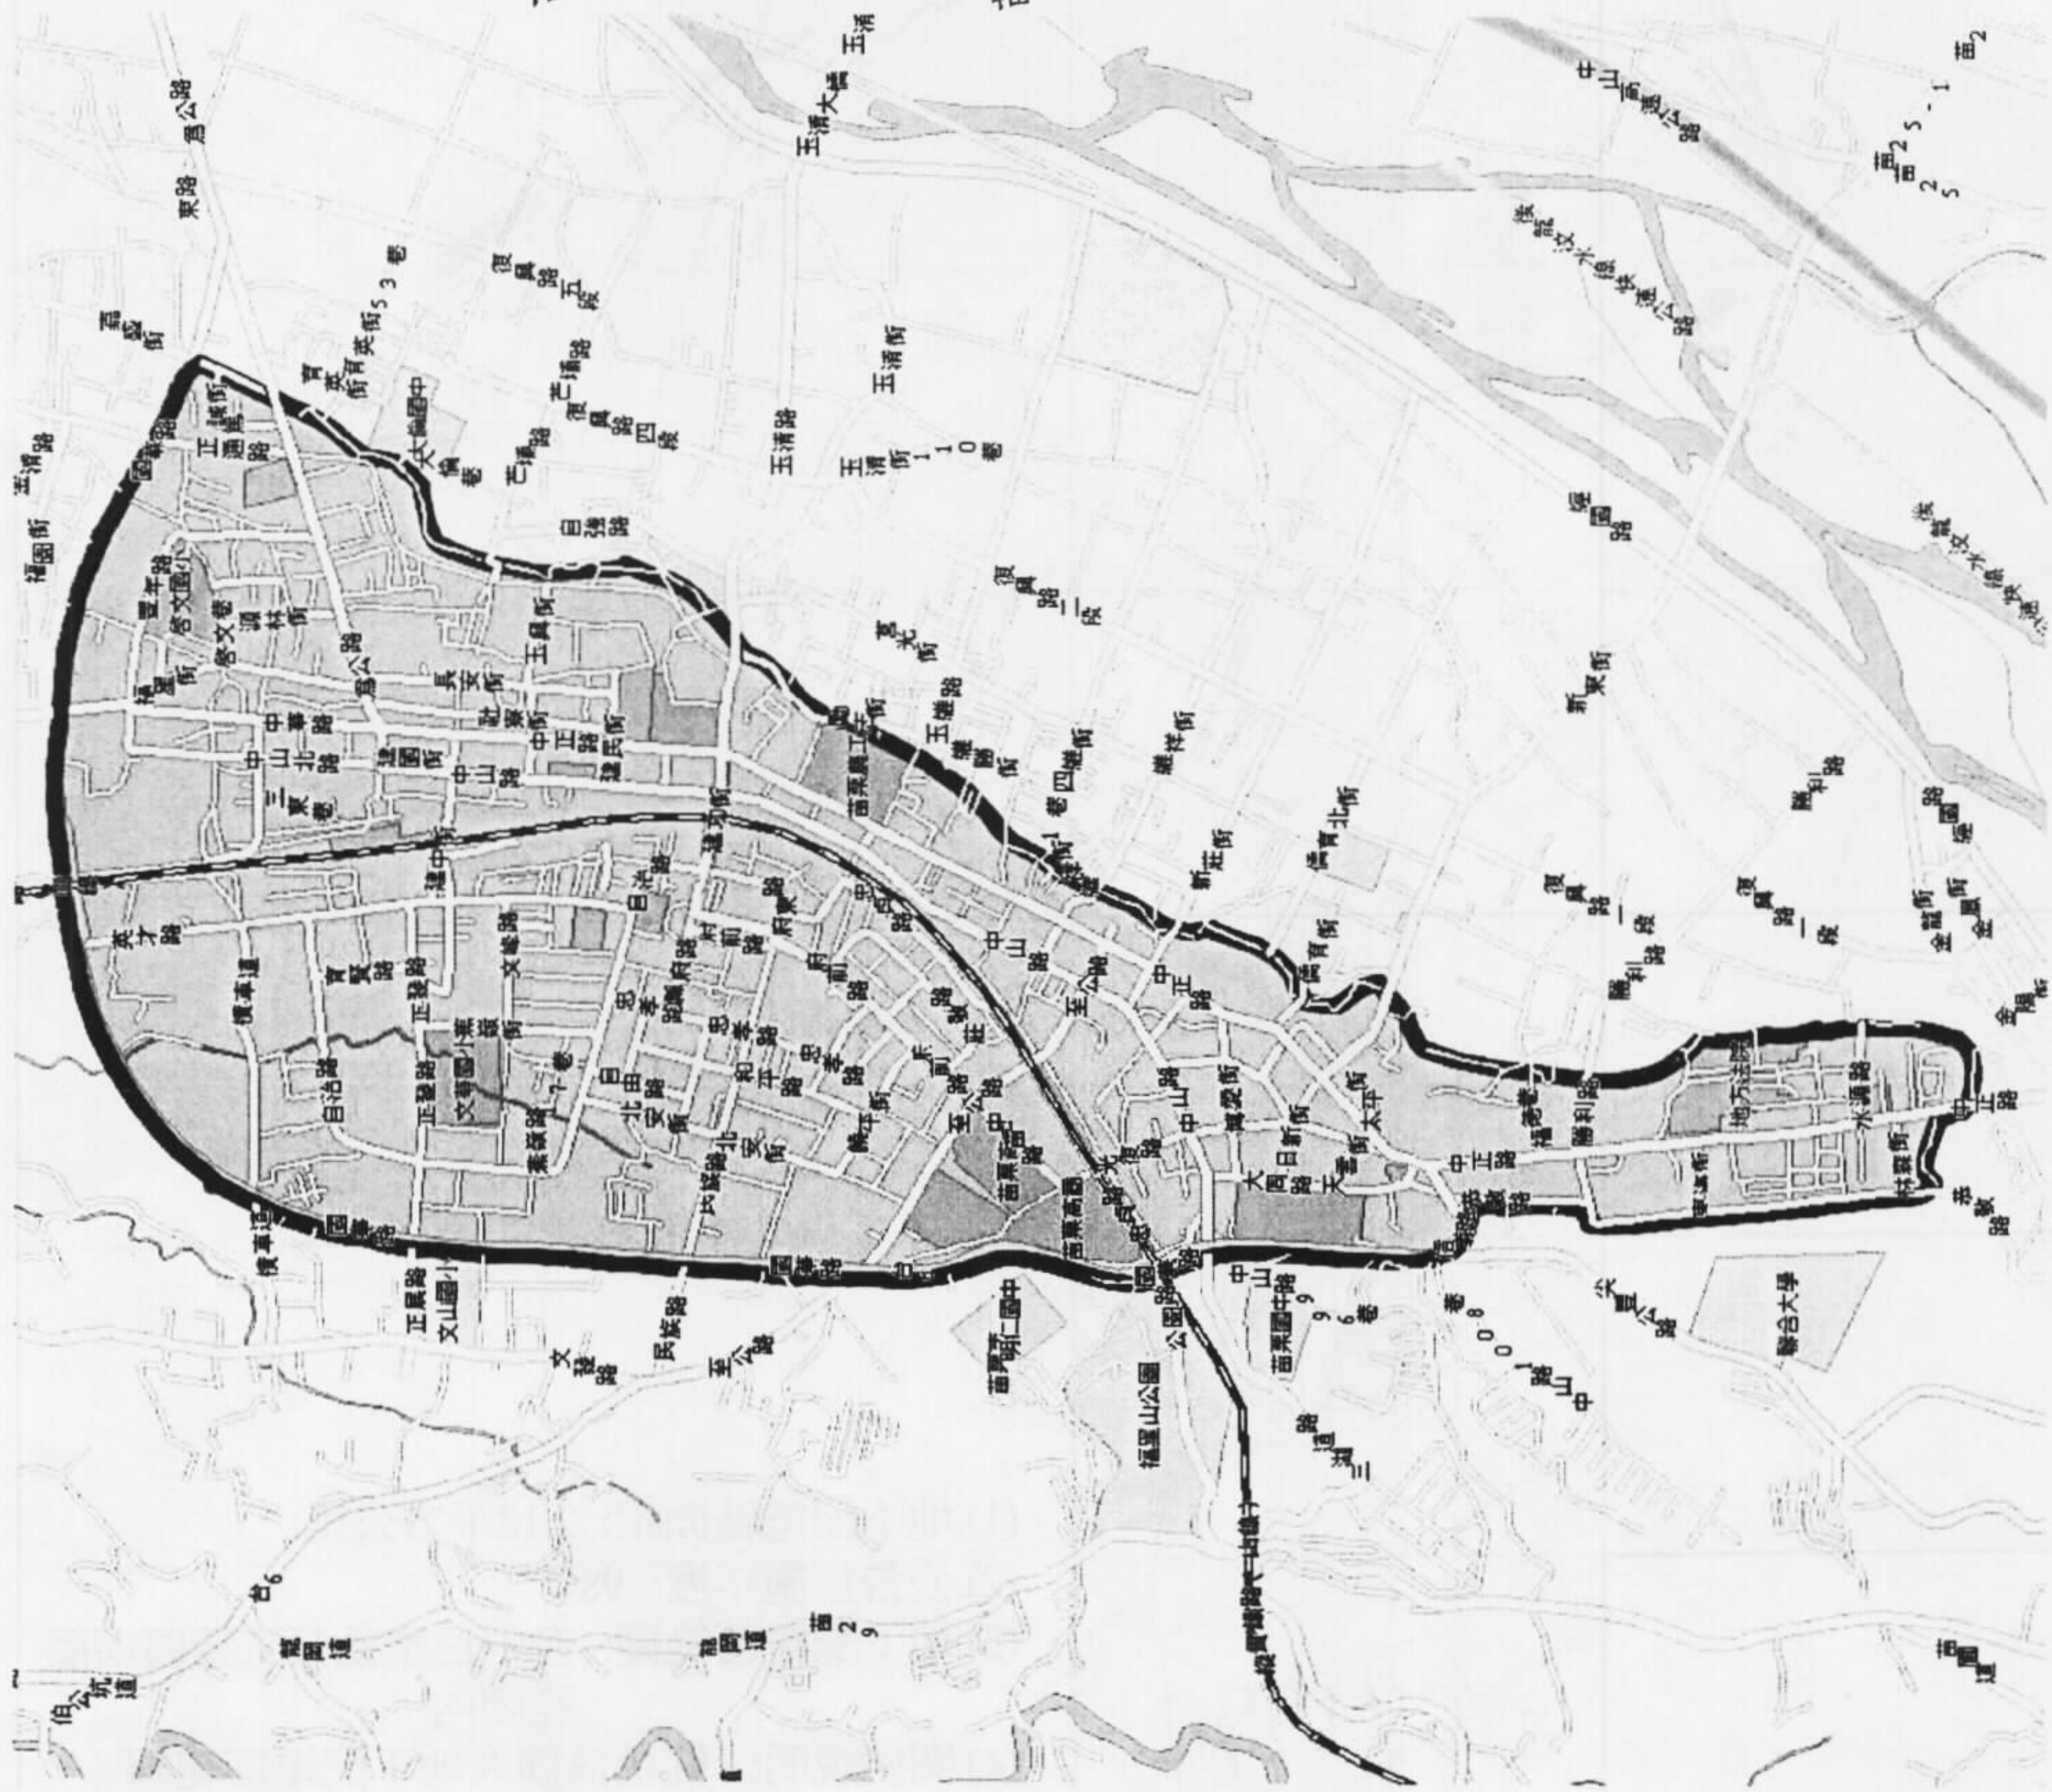

附件二

檢
保存
號：
年
月

台灣電力股份有限公司苗栗區營業處公告



發文日期：中華民國 98 年 1 月 16 日

發文字號：D 苗栗電規字第 9801-0016 號

附件：擴大地下配電區實施範圍、各區實施範圍圖

主旨：本處為提高供電品質及可靠度，擴大地下配電區實施範圍
(如附表)，請於新增設工程設計與施工時惠予配合。

依據：本公司「地下配電實施原則」辦理。

公告事項：

- 一、擴大地下配電區實施範圍：詳如附圖，包含竹南、頭份市區及廣源科技園區、新竹科學園區竹南基地、新竹科學園區銅鑼基地、高鐵苗栗車站特定區、中興工業區、台中日南幼獅工業區等共計 7 個區域。
- 二、上述區域內新增設高壓用戶，請於新增設工程設計與施工時惠予配合設置配電場所(室)。
- 三、實施日期：自民國 98 年 5 月 1 日起。